

Die gelben Hervorhebungen markieren inhaltliche/redaktionelle Änderungen.

Die blauen Hervorhebungen markieren Verschiebungen im Text, ohne inhaltliche Änderung.

Die grünen Hervorhebungen markieren den Beginn von Abschnitten, die aus der aufgelösten ASR A3.4/7 (Stand 2017) überführt wurden.

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.</p> <p>Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.</p> <p>Diese ASR A2.3 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.</p>	<p>Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.</p> <p>Sie werden vom</p> <p style="text-align: center;"><b>Ausschuss für Arbeitsstätten</b></p> <p>ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht.</p> <p>Diese ASR A2.3 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.</p>	
<p><b>Inhalt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zielstellung</li> <li>2 Anwendungsbereich</li> <li>3 Begriffsbestimmungen</li> <li>4 Allgemeines</li> <li>5 Anordnung, Abmessungen</li> <li>6 Ausführung</li> <li>7 Kennzeichnung</li> <li>8 Sicherheitsbeleuchtung</li> <li>9 Flucht- und Rettungsplan</li> <li>10 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen</li> </ol>	<p><b>Inhalt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zielstellung</li> <li>2 Anwendungsbereich</li> <li>3 Begriffsbestimmungen</li> <li>4 Allgemeine Anforderungen</li> <li>5 Hauptfluchtwege</li> <li>6 Nebenfluchtwege</li> <li>7 Anforderungen an Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen</li> <li>8 Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen</li> <li>9 Sicherheitsbeleuchtung</li> <li>10 Flucht- und Rettungsplan</li> <li>11 Unterweisung und Übung zur Evakuierung</li> <li>12 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen</li> </ol>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	Literaturhinweise	
<p><b>1 Zielstellung</b></p> <p>Diese <b>Arbeitsstättenregel</b> konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen und Notausgängen sowie an den Flucht- und Rettungsplan nach § 3a <b>Abs. 1</b> und § 4 <b>Abs. 4</b> sowie <b>Punkt 2.3</b> des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung, um <b>im Gefahrenfall</b> das sichere Verlassen der Arbeitsstätte zu gewährleisten.</p>	<p><b>1 Zielstellung</b></p> <p>Diese <b>ASR</b> konkretisiert die Anforderungen der <b>Arbeitsstättenverordnung</b>, damit sich die Beschäftigten <b>im Gefahrenfall</b> unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können. Konkretisiert werden die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen und Notausgängen, von <b>Sicherheitsbeleuchtung</b> und <b>optischen Sicherheitsleitsystemen</b> sowie an den Flucht- und Rettungsplan nach § 3a <b>Absatz 1</b> und § 4 <b>Absätze 3 und 4</b> sowie <b>Nummer 2.3</b> des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung.</p>	
<p><b>2 Anwendungsbereich</b></p> <p>Diese <b>Arbeitsstättenregel</b> gilt für das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen sowie Notausgängen in Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, <b>sowie</b> für das Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen und das Üben entsprechend dieser Pläne. Dabei ist die Anwesenheit von anderen Personen zu berücksichtigen.</p> <p>Diese <b>Arbeitsstättenregel</b> gilt nicht</p> <p>- für das Einrichten und Betreiben von</p> <p>a) <b>nicht allseits umschlossenen und im Freien liegenden Arbeitsstätten</b></p>	<p><b>2 Anwendungsbereich</b></p> <p><b>(1)</b> Diese <b>ASR</b> gilt für das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen sowie Notausgängen in Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben. <b>Sie gilt ebenso</b> für das Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen und das Üben entsprechend dieser Pläne <b>sowie für das Einrichten und Betreiben von Sammelstellen</b>. Dabei ist <b>neben den Beschäftigten</b> die Anwesenheit von anderen Personen zu berücksichtigen.</p> <p>Diese <b>ASR</b> gilt auch für das Einrichten und Betreiben der <b>Sicherheitsbeleuchtung</b> und von <b>optischen Sicherheitsleitsystemen</b> für Fluchtwege und Notausgänge in Arbeitsstätten. Sie nennt Beispiele für Arbeitsstätten, für die eine Sicherheitsbeleuchtung, gegebenenfalls ein optisches Sicherheitsleitsystem für Fluchtwege und Notausgänge erforderlich sein kann. Sie enthält die lichttechnischen Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung und optische Sicherheitsleitsysteme sowie <b>Hinweise zu deren Betrieb, Instandhaltung und Prüfung.</b></p> <p><b>(2)</b> Diese <b>ASR</b> gilt nicht:</p> <p><b>1.</b> für das Einrichten und Betreiben von</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>b) entfallen</p> <p>c) Bereichen in Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen, in denen sich Beschäftigte nur im Falle von Instandhaltungsarbeiten (Wartung, Inspektion, Instandsetzung oder Verbesserung der Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen und technischen Zustandes) aufhalten müssen</p> <p>d) entfallen</p> <p>für das Verlassen von Arbeitsmitteln i.S.d. § 2 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung im Gefahrenfall. Sofern im Einzelfall vergleichbare Verhältnisse vorliegen, können sowohl in diesen sowie in den anderen vom Anwendungsbereich ausgenommenen Bereichen die hierfür zutreffenden Regelungen der Arbeitsstättenregel angewendet werden. Andernfalls sind spezifische Maßnahmen notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die Beschäftigten im Gefahrenfall zu gewährleisten.</p> <p><i>Hinweis:</i> Für die barrierefreie Gestaltung der Fluchtwege und Notausgänge sowie der Flucht- und Rettungspläne gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“.</p>	<p>Bereichen in Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen, in denen sich Beschäftigte nur im Falle der Instandhaltung</p> <p>aufhalten müssen und</p> <p>2. für das Verlassen von Arbeitsmitteln im Sinne des § 2 Absatz 1 Betriebssicherheitsverordnung im Gefahrenfall. Für alle nicht vom Anwendungsbereich dieser ASR erfassten Bereiche sind besondere Maßnahmen auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung notwendig, um die erforderliche Sicherheit für die Beschäftigten im Gefahrenfall zu gewährleisten. Sofern vergleichbare Verhältnisse vorliegen, wird empfohlen, die Inhalte dieser ASR zu berücksichtigen.</p> <p><i>Hinweise:</i></p> <p>1. Für die barrierefreie Gestaltung der Fluchtwege und Notausgänge, der Flucht- und Rettungspläne sowie der Sicherheitsbeleuchtung und optischen Sicherheitsleitsysteme gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“.</p> <p>2. Zu Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung für Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Bereiche in Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäftigten gefährdet werden kann, siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitte 7,8.4 und 9.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>3 Begriffsbestimmungen</b></p> <p>3.1 <b>Fluchtwege</b> sind Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die der Flucht aus einem möglichen <b>Gefährdungsbereich</b> und in der Regel zugleich der Rettung von Personen dienen. <b>Fluchtwege führen ins Freie oder in einen gesicherten Bereich.</b></p> <p>Fluchtwege im Sinne dieser Regel sind auch die im Bauordnungsrecht definierten Rettungswege, sofern sie selbstständig begangen werden können.</p> <p><b>Den ersten Fluchtweg bilden die für die Flucht erforderlichen Verkehrswege und Türen, die nach dem Bauordnungsrecht notwendigen Flure und Treppenträume für notwendige Treppen sowie die Notausgänge.</b></p> <p><b>Der zweite Fluchtweg führt durch einen zweiten Notausgang, der als Notausstieg ausgebildet sein kann.</b></p> <p>3.2 <b>Fluchtweglänge ist die kürzeste Wegstrecke in Luftlinie gemessen vom entferntesten Aufenthaltsort bis zu einem Notausgang.</b></p> <p>3.3 <b>entfallen</b></p>	<p><b>3 Begriffsbestimmungen</b></p> <p>3.1 <b>Fluchtwege</b> sind Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die der <b>selbstständigen</b> Flucht aus einem möglichen Gefahrenbereich und in der Regel zugleich der Rettung von Personen dienen.</p> <p><b>Der Fluchtweg beginnt an allen Orten in der Arbeitsstätte, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben oder sich bei der Nutzung von Neben-, Sanitär-, Kantinen-, Pausen- und Bereitschaftsräumen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften aufhalten. Außentreppe, begehbare Dachflächen oder offene Gänge können Teil eines Fluchtweges sein.</b></p> <p><b>Hinweis:</b> <i>Fluchtwege im Sinne dieser Regel sind auch die im Bauordnungsrecht definierten Rettungswege, sofern sie selbstständig begangen werden können.</i></p> <p><b>Fluchtwege werden unterschieden in Haupt- und Nebenfluchtwege:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Hauptfluchtwege</b> (bisher erste Fluchtwege) sind insbesondere die zur Flucht erforderlichen Verkehrswege, die nach dem Bauordnungsrecht notwendigen Flure und Treppenträume für notwendige Treppen sowie die Notausgänge.</li> <li><b>Nebenfluchtwege</b> (bisher zweite Fluchtwege) sind zusätzliche Fluchtwege, die ebenfalls ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen.</li> </ol> <p>3.2 <b>Lichte Mindestbreite/-höhe</b> ist die freie, unverstellte, unverbaute und nicht durch Hindernisse eingeschränkte Breite/Höhe, die mindestens zur Verfügung stehen muss.</p> <p>3.3 <b>Der Flucht- und Rettungsplan</b> ist ein Plan, in dem die erforderlichen Informationen über die Fluchtwege sowie die Standorte von Erste-Hilfe-Einrichtungen und von zur Selbsthilfe vorgesehenen Brandschutzeinrichtungen dargestellt sind.</p>	<p>3.1 wurde in 4 (1) verschoben</p> <p>3.2 wurde in 5 (2) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>3.4 <b>Gefangener Raum</b> ist ein Raum, der ausschließlich durch einen anderen Raum <b>betreten oder verlassen werden kann</b>.</p> <p>3.5 <b>Gesicherter Bereich</b> ist ein Bereich, in dem Personen vorübergehend vor einer unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit geschützt sind. Als gesicherte Bereiche gelten <b>z. B. benachbarte Brandabschnitte oder notwendige Treppenräume</b>.</p>	<p><b>Hinweis:</b> Anweisungen zum Verhalten im Brandfall (Brandschutzordnung Teil A) oder bei anderen Notfällen können im Flucht- und Rettungsplan dargestellt oder separat in der Nähe des Flucht- und Rettungsplans angebracht werden.</p> <p>3.4 <b>Evakuierung</b> ist eine organisierte Maßnahme, die je nach Gefahrenfall mit akutem Handlungsbedarf zu einem unverzüglichen Verlassen von Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen ins Freie oder innerhalb von Gebäuden in einen gesicherten Bereich führt.</p> <p>3.5 Das <b>Freie</b> im Sinne dieser ASR ist ein sicherer Bereich außerhalb des Gebäudes, in dem Personen durch den Gefahrenfall nicht beeinträchtigt werden. Dies ist gegeben, wenn auf dem Betriebsgelände oder auf öffentlichen Verkehrsflächen ein sicherer Abstand erreicht werden kann.</p> <p>Als das Freie gelten z. B. nicht:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Innenhöfe, die keinen ausreichenden Schutz im Gefahrenfall bieten,</b></li><li>2. <b>Dachflächen oder</b></li><li>3. <b>Balkone.</b></li></ol> <p>3.6 <b>Gefangener Raum</b> ist ein Raum, der <b>keinen direkten Zugang zu einem Flur hat und</b> ausschließlich durch einen anderen Raum zugänglich ist.</p> <p>3.7 <b>Gesicherter Bereich</b> ist ein Bereich, in dem Personen vorübergehend vor einer unmittelbaren Gefahr für Leben und Gesundheit geschützt sind. Als gesicherte Bereiche <b>innerhalb von Gebäuden</b> gelten <b>insbesondere benachbarte Brandabschnitte und notwendige Treppenräume nach dem Bauordnungsrecht</b>. Als gesicherter Bereich außerhalb von Gebäuden können z. B. Außentreppen, begehbare Dachflächen oder offene Gänge gelten, wenn diese im Gefahrenfall ausreichend lang sicher benutzbar sind und ins Freie führen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>3.6 Ein <b>Notausgang</b> ist ein Ausgang im Verlauf eines <b>Fluchtweges</b>, der direkt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führt.</p> <p>Ein <b>Notausstieg</b> ist im Verlauf eines <b>zweiten Fluchtweges</b> ein zur Flucht aus einem Raum oder einem Gebäude <b>geeigneter Ausstieg</b>.</p> <p>3.7 Im Rahmen einer <b>Räumungsübung</b> wird überprüft, ob eine kurzfristige Evakuierung (Räumung) der im Anwendungsbereich dieser Regel genannten Bereiche im Gefahrenfall schnell und sicher möglich ist.</p> <p>3.8 entfallen</p>	<p>3.8 <b>Türen im Verlauf von Fluchtwegen</b> sind alle Türen, die vom Beginn des Fluchtweges bis ins Freie oder in einen gesicherten Bereich zu benutzen sind. Dazu gehören auch Türen von Notausgängen.</p> <p>3.9 Ein <b>Notausgang</b> ist ein Ausgang im Verlauf eines <b>Hauptfluchtweges</b>, der direkt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führt.</p> <p>3.10 Ein <b>Notausstieg</b> ist ein <b>geeigneter Ausstieg</b> im Verlauf eines <b>Nebenfluchtweges</b> zur <b>selbstständigen</b> Flucht aus einem Raum oder einem Gebäude.</p> <p>3.11 Türen und Tore sind <b>kraftbetätigt</b>, wenn die für das Öffnen oder Schließen der Flügel erforderliche Energie vollständig oder teilweise von Kraftmaschinen zugeführt wird (ASR A1.7 „Türen und Tore“ Abschnitt 3.8).</p> <p>3.12 <b>Automatische Türen und Tore</b> im Sinne dieser Regel sind kraftbetätigt und öffnen bei Annäherung von Personen selbsttätig.</p> <p>3.13 Eine <b>Sammelstelle</b> ist ein sicherer Bereich, an dem sich die im Fall einer Evakuierung flüchtenden Personen einfinden müssen.</p> <p>3.14 Ein <b>außenbeleuchtetes Sicherheitszeichen</b> ist ein Zeichen, das durch Tageslicht oder durch eine künstliche Lichtquelle von außen beleuchtet wird.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Ein außenbeleuchtetes Sicherheitszeichen wird auch als beleuchtetes Sicherheitszeichen bezeichnet.</i></p> <p>3.15 Ein <b>langnachleuchtendes Sicherheitszeichen</b> ist ein durch Licht angeregtes Sicherheitszeichen, das nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ohne weitere Energiezufuhr nachleuchtet (ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“, Abschnitt 3.17).</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>3 Begriffsbestimmungen</b></p> <p><b>3.1 Die Sicherheitsbeleuchtung</b> ist eine Beleuchtung, die dem gefahrlosen Verlassen der Arbeitsstätte und der Verhütung von Unfällen dient, die durch Ausfall der künstlichen Allgemeinbeleuchtung entstehen können.</p> <p><b>3.2 Optische Sicherheitsleitsysteme</b> sind durchgehende Leitsysteme, die mit Hilfe optischer Kennzeichnungen und Richtungsangaben einen sicheren Fluchtweg vorgeben. Grundsätzlich sind dies bodennahe Systeme, die an der Wand angebracht sind und deren Oberkante nicht höher als 40 cm über dem Fußboden liegt sowie Sicherheitsleitsysteme, die auf dem Fußboden angebracht sind. Sie bestehen aus Sicherheitszeichen und Leitmarkierungen. Sie können langnacheuchtend, elektrisch betrieben oder als Kombination beider Systeme ausgeführt werden. Dazu kann auch die Umrandung von Türen in Fluchtwegen, sowie die nachleuchtende Hinterlegung von Türgriffen zählen. Optische Sicherheitsleitsysteme sind kein Ersatz für gegebenenfalls erforderliche hochmontierte Rettungszeichen.</p>	<p><i>Hinweis:</i> Obwohl die Sicherheitsfarben Rot und Grün im nachleuchtenden Zustand nicht dargestellt werden können, bleiben graphisches Symbol und geometrische Form erhalten und es besteht ein Sicherheitsgewinn gegenüber den nicht langnacheuchtenden Sicherheitszeichen.</p> <p><b>3.16 Ein innenbeleuchtetes Sicherheitszeichen</b> ist ein Zeichen, das von einer Lichtquelle von innen beleuchtet wird.</p> <p><i>Hinweis:</i> Ein innenbeleuchtetes Sicherheitszeichen wird auch als hinterleuchtetes Sicherheitszeichen bezeichnet.</p> <p><b>3.17 Die Sicherheitsbeleuchtung</b> ist eine Beleuchtung, die dem gefahrlosen Verlassen der Arbeitsstätte und der Vermeidung von Gefährdungen dient, die durch Ausfall der Allgemeinbeleuchtung entstehen können (ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitt 3.14).</p> <p><i>Hinweis:</i> In dieser ASR werden die Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung für das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte beschrieben.</p> <p><b>3.18 Optische Sicherheitsleitsysteme</b> sind auf den Boden aufgebrachte, in den Boden eingelassene oder bodennahe, durchgehende Leitsysteme (z. B. an Wänden), die mit Hilfe optischer Kennzeichnungen und Richtungsangaben einen sicheren Fluchtweg vorgeben. Sie dienen ebenfalls dem gefahrlosen Verlassen der Arbeitsstätte, auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>3.3</b> Ein <b>langnacheuchtendes Sicherheitsleitsystem</b> ist ein optisches Sicherheitsleitsystem, das aus langnacheuchtenden Komponenten besteht, die nach Anregung durch Licht ohne weitere Energiezufuhr nachleuchten.</p> <p><b>3.4</b> Ein <b>elektrisch betriebenes Sicherheitsleitsystem</b> ist ein optisches Sicherheitsleitsystem, das elektrisch betrieben und durch eine Stromquelle für Sicherheitszwecke gespeist wird.</p> <p><b>3.7</b> Die <b>Beleuchtungsstärke E</b> ist ein Maß für das auf eine Fläche auftreffende Licht. Die Beleuchtungsstärke wird in Lux [lx] gemessen.</p> <p><b>3.8</b> Die <b>Leuchtdichte</b> beschreibt den Helligkeitseindruck einer beleuchteten oder leuchtenden Fläche.</p> <p><b>3.9</b> Unter <b>Blendung</b> versteht man subjektiv empfundene Störungen durch zu hohe Leuchtdichten oder zu große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld.</p> <p><b>3.10</b> Die <b>Farbwiedergabe</b> ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle beleuchtet wird. Der <b>Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub></b> ist eine dimensionslose Kennzahl von 0 bis 100, mit der die Farbwiedergabeeigenschaften der Lampen klassifiziert wird.</p>	<p><b>3.19</b> Ein <b>langnacheuchtendes optisches Sicherheitsleitsystem</b> besteht aus langnacheuchtenden durch Licht angeregte Komponenten, die nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ohne weitere Energiezufuhr nachleuchten.</p> <p><b>3.20</b> Ein <b>elektrisch betriebenes optisches Sicherheitsleitsystem</b> wird durch eine Stromquelle für Sicherheitszwecke gespeist.</p> <p><b>3.21</b> Die <b>Beleuchtungsstärke E</b> ist ein Maß für das auf eine Fläche auftreffende Licht. Die Beleuchtungsstärke wird in Lux [lx] gemessen (ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitt 3.6).</p> <p><b>3.22</b> Die <b>Leuchtdichte L</b> wird in Candela pro Quadratmeter [cd/m<sup>2</sup>] gemessen und beschreibt den Helligkeitseindruck einer beleuchteten oder leuchtenden Fläche (ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitt 3.15).</p> <p><b>3.23</b> Unter <b>Blendung</b> versteht man Störungen durch zu hohe Leuchtdichten oder zu große Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld (in Anlehnung an ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitt 3.12).</p> <p><b>3.24</b> Die <b>Farbwiedergabe</b> ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, das mit dieser Lichtquelle beleuchtet wird. Der Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub> ist eine dimensionslose Kennzahl von 0 bis 100, mit der die Farbwiedergabeeigenschaften der Lampen klassifiziert werden. Je höher der Wert, umso besser ist die Farbwiedergabe (ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitt 3.13).</p> <p><b>3.25</b> <b>Normale Brandgefährdung</b> liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung, die Geschwindigkeit der Brandausbreitung, die dabei frei werdenden Stoffe und die damit verbundene Gefährdung für Personen, Umwelt und Sachwerte vergleichbar sind mit den Bedingungen bei einer Büronutzung (ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“, Abschnitt 3.2).</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p><b>3.26 Erhöhte Brandgefährdung</b> liegt vor, wenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. entzündbare bzw. oxidierende Stoffe oder Gemische vorhanden sind,</li> <li>2. die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse für eine Brandentstehung günstig sind,</li> <li>3. in der Anfangsphase eines Brandes mit einer schnellen Brandausbreitung oder großen Rauchfreisetzung zu rechnen ist,</li> <li>4. Arbeiten mit einer Brandgefährdung durchgeführt werden (z. B. Schweißen, Brennschneiden, Trennschleifen, Löten) oder Verfahren angewendet werden, bei denen eine Brandgefährdung besteht (z. B. Farbspritzen, Flamarbeiten) oder</li> <li>5. erhöhte Gefährdungen vorliegen, z. B. durch selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische, Stoffe der Brandklassen D und F, brennbare Stäube, extrem oder leicht entzündbare Flüssigkeiten oder entzündbare Gase (ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“, Abschnitt 3.3).</li> </ol> <p><i>Hinweis:</i> Die erhöhte Brandgefährdung im Sinne dieser ASR schließt die erhöhte und hohe Brandgefährdung nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 800 „Brandschutzmaßnahmen“ ein.</p>	
<p><b>4 Allgemeines</b></p> <p>(1) Beim Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen und Notausgängen sind die beim Errichten von Rettungswegen zu beachtenden Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder zu berücksichtigen. Darüber hinaus können sich weitergehende</p>	<p><b>4 Allgemeine Anforderungen</b></p> <p>(1) Fluchtwege führen auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht möglich ist, in einen gesicherten Bereich.</p> <p>(2) Beim Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen und Notausgängen sowie Sammelstellen sind die beim Errichten von Rettungswegen zu beachtenden Anforderungen des Bauordnungsrechts der Länder zu berücksichtigen. Über das</p>	<p>4 (1) wurde aus 3.1 verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Anforderungen an Fluchtwege und Notausgänge aus dieser <b>Arbeitsstättenregel</b> ergeben. Dies gilt z. B. für das Erfordernis zur Einrichtung eines <b>zweiten Fluchtweges</b>.</p> <p>(2) Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen ständig freigehalten werden, <b>damit sie jederzeit benutzt werden können</b>.</p> <p>(3) Notausgänge und Notausstiege, <b>die von außen verstellt werden können, sind auch von außen gem. Punkt 7 (3) zu kennzeichnen und durch weitere Maßnahmen zu sichern</b>, z. B. durch <b>die Anbringung von Abstandsbügeln für Kraftfahrzeuge</b>.</p> <p>(4) Aufzüge sind als Teil des Fluchtweges unzulässig.</p> <p>(5) <b>Das Erfordernis eines zweiten Fluchtweges ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der bei dem jeweiligen Aufenthaltsort bzw. Arbeitsplatz vorliegenden spezifischen Verhältnisse, z. B. einer erhöhten Brandgefahr oder der Anzahl der Personen, die auf den Fluchtweg angewiesen sind. Ein zweiter Fluchtweg kann z. B. erforderlich sein bei Produktions- oder Lagerräumen mit einer Fläche von mehr als 200 m<sup>2</sup>, bei Geschossen mit einer Grundfläche von mehr als 1.600 m<sup>2</sup> oder aufgrund anderer spezifischer Vorschriften.</b></p>	<p><b>Bauordnungsrecht</b> hinaus können sich weitergehende Anforderungen an Fluchtwege und Notausgänge aus dieser <b>ASR</b> ergeben; dies gilt z. B. für das Erfordernis zur Einrichtung eines <b>Nebenfluchtweges oder von Sammelstellen</b>.</p> <p>(3) Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen ständig <b>in den erforderlichen Abmessungen</b> freigehalten werden.</p> <p>Können Notausgänge und Notausstiege von außen verstellt werden, <b>müssen sie durch weitere Maßnahmen zur dauerhaften ständigen Freihaltung gesichert werden</b>, z. B. durch Anbringung von Abstandsbügeln für <b>Fahrzeuge oder mittels dauerhafter Markierung der freizuhaltenden Bodenflächen</b>.</p> <p>(4) <b>Haupt- und Nebenfluchtwege dürfen über denselben Flur zu verschiedenen Ausgängen führen, sofern der Flur die Anforderungen an einen Hauptfluchtweg erfüllt</b>.</p> <p>(5) Sofern sich <b>Höhenunterschiede</b> im Verlauf des Fluchtweges nicht vermeiden lassen, dürfen diese nur <b>gering</b> sein. Sie <b>sind dann durch Schrägrampen mit einer maximalen Neigung von 6 % auszugleichen</b>. Beginn und Ende von Schrägrampen sind deutlich erkennbar zu gestalten oder gemäß ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ mit schwarz-gelben Streifen (Sicherheitsmarkierungen) oder dem Warnzeichen W007 „Warnung vor Hindernissen am Boden“ zu kennzeichnen.</p> <p>(6) Aufzüge sind als Teil des Fluchtweges unzulässig, <b>es sei denn, der Aufzug ist zum Zweck der Flucht und Rettung insbesondere für Menschen mit Behinderungen im Gefahrenfall zulässig und geeignet. Dieser Nachweis ist z. B. im Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen und zu dokumentieren</b>.</p> <p>(7) <b>Durchgangssperren im Verlauf von Fluchtwegen sind zu vermeiden. Sofern Durchgangssperren betrieblich erforderlich sind, z. B. in Kassenzonen oder Vereinzelungsanlagen, müssen sich diese schnell und gefahrlos sowie ohne Hilfsmittel mit einem Kraftaufwand von maximal 150 N in Fluchtrichtung öffnen lassen.</b></p>	<p>4 (4) wurde aus 4 (9) verschoben 4 (5) wurde aus 6 (7) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(6) Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen sowie Steigleitern und Steigeisengänge sind im Verlauf eines ersten Fluchtweges nicht zulässig. Im Verlauf eines zweiten Fluchtweges sind sie nur dann zulässig, wenn die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung deren sichere Benutzung im Gefahrenfall erwarten lassen. Dabei sollten Fahrsteige gegenüber Fahrtreppen, Wendeltreppen gegenüber Spindeltreppen, Spindeltreppen gegenüber Steigleitern und Steigleitern gegenüber Steigeisengängen bevorzugt werden.</p> <p>(7) Führen Fluchtwege durch Schrankenanlagen, z. B. in Kassenzonen oder Vereinzelungsanlagen, müssen sich Sperreinrichtungen schnell und sicher sowie ohne besondere Hilfsmittel mit einem Kraftaufwand von maximal 150 N in Fluchtrichtung öffnen lassen.</p> <p>(8) Fluchtwege sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Fluchtweges an gut sichtbaren Stellen und innerhalb der Erkennungsweite anzubringen. Sie muss die Richtung des Fluchtweges anzeigen.</p> <p>(9) Der erste und der zweite Fluchtweg dürfen innerhalb eines Geschosses über denselben Flur zu Notausgängen führen.</p>	<p>(8) Am Ende eines Fluchtweges muss der Bereich im Freien bzw. der gesicherte Bereich so gestaltet und bemessen sein, dass sich kein Rückstau bilden kann und alle über den Fluchtweg flüchtenden Personen ohne Gefahren, z. B. durch Verkehrswege oder öffentliche Straßen, aufgenommen werden können. Die Beleuchtungsstärke in diesen Bereichen einschließlich der außen angebrachten Treppen und der Sammelstellen muss mindestens 1 lx betragen. Auf die Begrenzung der Blendung ist zu achten. Dabei sind auch die Beleuchtungsanlagen in der Umgebung zu berücksichtigen.</p> <p><i>Hinweis:</i> Die Beleuchtungsstärke ist in einer Höhe von maximal 20 cm über dem Boden oder den Treppenstufen zu messen.</p> <p>(9) Anzahl, Größe und Lage von Sammelstellen sind in Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen festzulegen. Eine Sammelstelle ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der geringen Anzahl der Beschäftigten und übersichtlicher örtlicher Gegebenheiten ein Überblick über die vollständige Evakuierung möglich ist.</p> <p><i>Hinweis:</i> Für die Bemessung der erforderlichen Größe der Sammelstelle kann eine Belegung von 2 Personen pro m<sup>2</sup> angenommen werden.</p> <p>(10) Sammelstellen müssen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>über eine sicher begehbare Bodenoberfläche verfügen,</li><li>außerhalb des Wirkungsbereichs der fluchtauslösenden Gefahr, z. B. aufgrund von Verrauchung oder aufgrund umherfliegender oder herabfallender Gebäudeteile, liegen,</li><li>verfügbar sein, solange Personen im Gefahrenfall auf die Nutzung der entsprechenden Sammelstelle angewiesen sind und</li><li>dürfen die Wege von Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht einschränken.</li></ol>	<p>4 (8) wurde aus 6 (5) verschoben</p> <p>4 (8) wurde in 8.1 (1) und 8.2 (3) verschoben 4 (9) wurde in 4 (4) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>Sofern der Weg zu den Sammelstellen mit anderen Gefährdungen verbunden ist, z. B. aufgrund von öffentlichem Straßenverkehr, sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die erforderlichen Maßnahmen festzulegen. Bei der Auswahl der Lage der Sammelstelle ist zu berücksichtigen, ob die betroffenen Personen den kompletten Fluchtweg bis zur Sammelstelle kennen oder ganz oder teilweise ortsunkundig sind.</p> <p>(11) Dachflächen, über die Fluchtwege führen, müssen ausreichend tragfähig, trittsicher und feuerwiderstandsfähig sein. Bei Absturzgefahren sind die Anforderungen der ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ zu erfüllen.</p> <p>(12) Gefangene Räume dürfen als Arbeits-, Bereitschafts-, Liege-, Erste-Hilfe-, Pausenräume und Kantinen nur genutzt werden, wenn folgende Maßgaben beachtet wurden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der Alarmierung im Gefahrenfall. Beispiele hierzu finden sich in der ASR A2.2. „Maßnahmen gegen Brände“ oder</li> <li>2. Gewährleistung einer Sichtverbindung zum vorgelagerten Raum, sofern der gefangene Raum nicht zum Schlafen genutzt wird und im vorgelagerten Raum nicht mehr als eine normale Brandgefährdung vorhanden ist.</li> </ol> <p><i>Hinweis:</i> Diese Regelungen für gefangene Räume in Arbeitsstätten gelten unabhängig von der Größe der in Landesbauordnungen genannten „Nutzungseinheiten“.</p>	<p>4 (11) wurde aus 6 (9) verschoben</p> <p>4 (12) wurde aus 6 (10) verschoben</p>
<p><b>5 Anordnung, Abmessungen</b></p> <p>(1) Fluchtwege sind in Abhängigkeit von vorhandenen Gefährdungen und den damit gemäß Punkt 5 (2) dieser Regel verbundenen maximal zulässigen Fluchtweglängen, sowie in Abhängigkeit von Lage und Größe des Raumes anzuordnen. Bei der</p>	<p><b>5 Hauptfluchtwege</b></p> <p>(1) Hauptfluchtwege müssen in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl der anwesenden Personen eingerichtet werden. Hauptfluchtwege sollen</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Gefährdungsbeurteilung sind u. a. die höchstmögliche Anzahl der anwesenden Personen und der Anteil an ortsunkundigen Personen zu berücksichtigen.</p> <p>(2) Die Fluchtweglänge muss möglichst kurz sein und darf</p> <p>a) für Räume ohne oder mit normaler Brandgefährdung, ausgenommen Räume nach b) bis f) bis zu 35 m</p> <p>b) für Räume mit erhöhter Brandgefährdung mit selbsttätigen Feuerlöscheinrichtungen bis zu 35 m</p> <p>c) für Räume mit erhöhter Brandgefährdung ohne selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen bis zu 25 m</p> <p>d) für giftstoffgefährdete Räume bis zu 20 m</p> <p>e) für explosionsgefährdete Räume, ausgenommen Räume nach f) bis zu 20 m</p> <p>f) für explosivstoffgefährdete Räume bis zu 10 m</p> <p>betragen (bezüglich der Begriffsbestimmungen der Brandgefährdungen siehe ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“).</p>	<p>übersichtlich verlaufen.</p> <p>(2) Die Länge des Hauptfluchtweges ist die kürzeste Wegstrecke (ohne Berücksichtigung der Raumausstattung, jedoch nicht durch Wände gemessen) vom Beginn des Fluchtweges bis zu einem Notausgang. Die Hauptfluchtweglänge muss möglichst kurz sein und darf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. für Räume ohne oder mit normaler Brandgefährdung ausgenommen Räume nach Nummern 2 bis 4 bis zu 35 m</li> <li>2. für Räume mit erhöhter Brandgefährdung mit selbsttätigen Feuerlöscheinrichtungen bis zu 35 m</li> <li>3. für Räume mit erhöhter Brandgefährdung ohne selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen bis zu 25 m</li> <li>4. für Räume, in denen eine Gefährdung durch explosionsgefährliche Stoffe besteht bis zu 10 m</li> </ol> <p>betragen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bezüglich der Begriffsbestimmung explosionsgefährlicher Stoffe siehe Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG).</p> <p>(3) Für Räume, in denen eine andere Gefährdung als nach Absatz 2 Nummer 1 bis Nummer 4 besteht, muss im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung der geltenden Technischen Regeln ermittelt werden, ob gegebenenfalls eine geringere Länge des Fluchtweges erforderlich ist, z. B. bei Lagerung und Verwendung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern gemäß TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“.</p> <p><b>Hinweis:</b> Bezüglich der Begriffsbestimmung Gefahrstoffe siehe Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV).</p>	<p>5 (2) wurde aus 3.2 verschoben</p>

**ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017)  
und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)**

**ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)**

**Bemerkungen**

Die tatsächliche Laufweglänge darf **jedoch** nicht mehr als das 1,5fache der **F**luchtweglänge betragen.

Sofern es sich bei einem **F**luchtweg nach **a), b) oder c)** auch um einen Rettungsweg handelt und das Bauordnungsrecht der Länder für diesen Weg eine von **Satz 1** abweichende längere Weglänge zulässt, können **beim Einrichten und Betreiben des Fluchtweges** die Maßgaben des Bauordnungsrechts angewandt werden.

**(3)** Die Mindestbreite der **F**luchtweg**e** bemisst sich nach der höchstmöglichen Anzahl der Personen, die im **Bedarfs**fall den **F**luchtweg benutzen müssen und ergibt sich aus Tabelle 1:

**Tabelle 1:** Mindestbreite **der F**luchtweg**e**

Nr.	Anzahl der Personen (Einzugsgebiet)	Lichte <b>B</b> reite (in m)
1	bis 5	<b>0,875</b>
2	bis 20	1,00
3	bis 200	1,20
4	bis 300	1,80
5	bis 400	2,40

**(4)** Die tatsächliche Laufweglänge darf nicht mehr als das 1,5-fache der **maximal zulässigen Haupt**fluchtweglänge betragen.

**Hinweis:**

*Aufgrund der Begrenzung der zulässigen Hauptfluchtweglängen kann für größere Bereiche von Arbeitsstätten mehr als ein Hauptfluchtweg erforderlich sein*

**(5)** Sofern es sich bei einem **Haupt**fluchtweg nach **Absatz 2 Nummer 1 bis Nummer 3** auch um einen Rettungsweg handelt und das Bauordnungsrecht der Länder, z. B. die **Industriebaurichtlinie**, für diesen Weg eine von **Absatz 2 Satz 2** abweichende längere Weglänge zulässt, können **dafür** die Maßgaben des Bauordnungsrechts angewandt werden.

**(6)** Die **lichte** Mindestbreite der **Haupt**fluchtweg**e** bemisst sich nach der höchstmöglichen Anzahl der Personen, die im **Gefahren**fall den **Haupt**fluchtweg benutzen müssen und ergibt sich aus Tabelle 1:

**Tab. 1:** **Lichte** Mindestbreite **von Haupt**fluchtweg**en** **in** Abhängigkeit **von** der Gesamtzahl der Personen im Einzugsgebiet

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Nr.	Anzahl der Personen (Einzugsgebiet)	Lichte Mindestbreiten von Durchgängen und <b>Türen</b> im Verlauf von <b>Haupt</b> fluchtwegen, z. B. <b>Türen</b> von Notausgängen (in m)	Lichte Mindestbreiten von <b>Haupt</b> fluchtweg <b>en</b> (in m)
1	bis 5	0,80 <sup>1)</sup>	<b>0,90</b>
2	bis 20	0,90	1,00
<b>3</b>	<b>bis 50</b>	0,90	<b>1,20</b>
4	bis 100	1,00	<b>1,20</b>
5	bis 200	1,05	1,20
6	bis 300	1,65	1,80
<b>7</b>	bis 400	<b>2,25</b>	2,40

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen												
<p>Bei der Bemessung von Tür-, Flur- und Treppenbreiten sind sämtliche Räume und für die Flucht erforderliche und besonders gekennzeichnete Verkehrswege in Räumen zu berücksichtigen, die in den Fluchtweg münden. Tür-, Flur- und Treppenbreiten sind aufeinander abzustimmen.</p>	<p>Bei Einzugsgebieten von mehr als 200 Personen sind Zwischenwerte der Mindestbreiten (ermittelt durch lineare Interpolation) zulässig. Der Begriff Einzugsgebiet beschreibt einen Bereich, aus dem alle dort anwesenden Personen denselben Hauptfluchtweg nutzen müssen. Dies entspricht z. B. bei mehrgeschossigen Gebäuden der Gesamtanzahl der Personen, die über alle Ebenen (auch als Etagen, Geschosse, Stockwerke bezeichnet) demselben Hauptfluchtweg zugeordnet sind, unabhängig davon, ob diese Personen Abschnitte des Hauptfluchtweges im Fluchtfall zeitgleich oder zeitlich versetzt nutzen.</p> <p><i>*) Hinweis: Bei Neubauten und wesentlichen baulichen Erweiterungen oder Umbauten wird empfohlen, für Einzugsgebiete von bis zu 5 Personen nach Nummer 1 Spalte B eine lichte Mindestbreite von Durchgängen und Türen im Verlauf von Hauptfluchtwegen von 0,90 m einzuhalten, um auch in diesen Bereichen eine barriere-freie Zugänglichkeit zu ermöglichen. Zudem lassen sich auf diesem Wege bauliche Maßnahmen im Sinne der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ und in der Folge Umbaukosten vermeiden.</i></p> <table border="1" data-bbox="1025 949 1854 1292"> <thead> <tr> <th data-bbox="1025 949 1079 1040"></th> <th data-bbox="1079 949 1590 1040">Abweichend für <b>Fluchtwege aus besonderen Bereichen</b></th> <th data-bbox="1590 949 1854 1040">Lichte Mindestbreiten (in m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 1040 1079 1104">8</td> <td data-bbox="1079 1040 1590 1104">Gänge zu persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen</td> <td data-bbox="1590 1040 1854 1104">0,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1104 1079 1197">9</td> <td data-bbox="1079 1104 1590 1197">Nebengänge von Lagereinrichtungen für die ausschließliche Be- und Entladung von Hand</td> <td data-bbox="1590 1104 1854 1197">0,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1025 1197 1079 1292">10</td> <td data-bbox="1079 1197 1590 1292">Türen von Toilettenzellen und von Toilettenräumen mit nur einer Toilette entsprechend ASR A4.1 Sanitärräume“</td> <td data-bbox="1590 1197 1854 1292">0,55</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Hinweis: Die Werte der Spalten B und C entsprechen den Anforderungen für die</i></p>		Abweichend für <b>Fluchtwege aus besonderen Bereichen</b>	Lichte Mindestbreiten (in m)	8	Gänge zu persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen	0,60	9	Nebengänge von Lagereinrichtungen für die ausschließliche Be- und Entladung von Hand	0,75	10	Türen von Toilettenzellen und von Toilettenräumen mit nur einer Toilette entsprechend ASR A4.1 Sanitärräume“	0,55	
	Abweichend für <b>Fluchtwege aus besonderen Bereichen</b>	Lichte Mindestbreiten (in m)												
8	Gänge zu persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen	0,60												
9	Nebengänge von Lagereinrichtungen für die ausschließliche Be- und Entladung von Hand	0,75												
10	Türen von Toilettenzellen und von Toilettenräumen mit nur einer Toilette entsprechend ASR A4.1 Sanitärräume“	0,55												

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p><i>Flucht und berücksichtigen nicht mögliche Auswirkungen durch den Einbau von Türen, z. B. können für Flure durch den Einbau von Türen gegebenenfalls entsprechend größere Breiten erforderlich werden.</i></p> <p>(7) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstellung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Hauptfluchtwege nach Tabelle 1 Nummer 1 Spalte C für bis 5 Personen mit einer lichten Mindestbreite von 0,875 m eingerichtet oder solange betrieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeitsstättenverordnung eine Vergrößerung erforderlich wird.</p> <p>(8) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstellung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Durchgänge und Türen von Hauptfluchtwegen nach Tabelle 1 Nummer 2 Spalte B mit einer lichten Mindestbreite von 0,85 m eingerichtet oder solange betrieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeitsstättenverordnung eine Vergrößerung erforderlich wird.</p> <p>(9) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstellung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Türen von Toilettenzellen und Toilettenräumen mit nur einer Toilette mit einer lichten Mindestbreite von 0,50 m eingerichtet oder solange betrieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden.</p> <p>(10) Die lichte Mindestbreite des Hauptfluchtweges nach Tabelle 1, Spalte C, Nummern 1 bis 7 darf durch kurze Einbauten oder Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und Notausgangsbeschläge, die Maße nach Spalte B nicht unterschreiten.</p> <p>(11) Für Hauptfluchtwege, die ausschließlich zur Flucht bestimmt sind, dürfen die lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1, Spalte C, Nummern 1 bis 7 auf die Werte der lichten Mindestbreiten für Durchgänge nach Spalte B der Tabelle 1 reduziert werden. Solche</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Die Mindestbreite des Fluchtweges darf durch Einbauten oder Einrichtungen sowie in Richtung des Fluchtweges zu öffnende Türen nicht eingeengt werden. Eine Einschränkung der Mindestbreite der Flure von maximal 0,15 m an Türen kann vernachlässigt werden. Für Einzugsgebiete bis 5 Personen darf die lichte Breite jedoch an keiner Stelle weniger als 0,80 m betragen.</p> <p>4) Die lichte Höhe über Fluchtwegen muss mindestens 2,00 m betragen. Eine Unterschreitung der lichten Höhe von maximal 0,05 m an Türen kann vernachlässigt werden.</p>	<p>Hauptfluchtwege können z. B. Fluchttunnel, Gänge und Außentreppe sein, die nur zur Evakuierung vorgesehen sind. Eine weitere Einengung durch kurze Einbauten oder Einrichtungen im Sinne von Absatz 10 ist dabei nicht zulässig.</p> <p>(12) Die lichte Mindesthöhe des Hauptfluchtweges soll mindestens 2,10 m betragen und darf 2,00 m nicht unterschreiten. Die lichte Mindesthöhe von Durchgängen und Türen im Verlauf von Hauptfluchtwegen, z. B. Türen von Notausgängen, soll mindestens 2,10 m betragen und darf 1,95 m nicht unterschreiten. Dieses gilt auch bei der Verwendung von Funktionselementen z. B. Obentürschließern. Bei wesentlichen Erweiterungen oder wesentlichen Umbauten von Bereichen, durch die Hauptfluchtwege führen, ist zu prüfen, ob die lichte Mindesthöhe von 2,10 m umgesetzt werden kann.</p> <p>(13) Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen sowie Steigleitern und Steigeisengänge sind im Verlauf eines Hauptfluchtweges nicht zulässig. Treppen im Verlauf von Hauptfluchtwegen müssen über gerade Läufe verfügen. Davon abweichend sind gebogene Treppenläufe zulässig, wenn sie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. eine lichte Breite von maximal 1,40 m,</li><li>2. einen Innendurchmesser von mehr als 2,00 m und</li><li>3. gleiche Stufenabmessungen aufweisen.</li></ol> <p>(14) Von den lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1 Spalte C kann bei Treppen in Treppenträumen und Außentritten von mehrgeschossigen Gebäuden abgewichen werden, wenn mit anderen Maßnahmen die gleiche Sicherheit erreicht wird:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. durch einen ungehinderten Zugang für alle Personen in einen Treppenraum oder zu einer Außentreppe in allen Ebenen unabhängig von der Zahl der Ebenen (sogenannter „freier Fluss“) nach Absatz 15 (siehe auch den Hinweis unter Tabelle 2) oder</li></ol>	<p>5 (13) wurde aus 6 (6) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>2. durch eine vorrangige Evakuierung der von einem Gefahrenfall betroffenen Ebene einschließlich der direkt angrenzenden Ebenen (sogenannte „Sequentielle Entfluchtung“ von maximal 3 Ebenen) nach Absatz 16.</p> <p>(15) Für Treppen in Treppenträumen und Außentreppen kann abweichend von den lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1 Spalte C die gleiche Sicherheit erreicht werden, wenn für alle Personen in allen Ebenen unabhängig von der Zahl der Ebenen ein ungehinderter Zugang zum Treppenraum oder zur Außentreppe ermöglicht wird (sogenannter „freier Fluss“). Dies ist bei Personenbelegungen und lichten Mindestbreiten für die Fluchtwege auf der jeweiligen Ebene nach Tabelle 1 Spalte C und bei Einhaltung der Mindestbreiten von Treppen in Treppenträumen und Außentreppen nach Tabelle 2 Spalte C gegeben. Eine Einschränkung der lichten Mindestbreite der Treppe im Sinne der Absätze 10 und 11 ist hierbei nicht zulässig.</p> <p>Die lichte Mindestbreite der nach der Treppe anschließenden Hauptfluchtwege muss Tabelle 2 Spalte C entsprechen. Diese darf durch kurze Einbauten oder Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und Notausgangsbeschläge, die Maße nach Tabelle 2 Spalte B nicht unterschreiten.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017)  
und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)

ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)

Bemerkungen

Tab. 2: Lichte Mindestbreiten von Treppen in Treppenträumen und Außentreppen als Hauptfluchtwege von mehrgeschossigen Gebäuden in Abhängigkeit von der Personenbelegung pro Ebene

Lichte Mindestbreiten von Treppen in Treppenträumen und Außentreppen als Hauptfluchtwege von mehrgeschossigen Gebäuden für eine von der Tabelle 1 abweichende Bemessung von Treppen:

	A	B	C
Nr.	Personenbelegung (Personen pro Ebene)	Lichte Mindestbreiten von Durchgängen und Türen im Verlauf von nach der Treppe anschließenden Hauptfluchtwegen, z. B. Türen von Notausgängen (in m)	Lichte Mindestbreite von Treppen und danach anschließender Hauptfluchtwege (in m)
1	bis 30	0,90	1,00
2	bis 40	1,05	1,20
3	bis 50	1,25	1,40
4	bis 60	1,65	1,80
5	bis 70	2,25	2,40

Zwischenwerte der Mindestbreiten (ermittelt durch lineare Interpolation) sind zulässig.

**Hinweis:**

Den Werten nach Tabelle 1 und Tabelle 2 liegen unterschiedliche Betrachtungsweisen zugrunde. Bei Anwendung der Tabelle 1 ist die Summe aller Personen maßgeblich, die über den jeweiligen Hauptfluchtweg flüchten müssen. Diese ergibt sich bei Treppenträumen oder Außentreppen aus der Summe aller Personen aus allen Ebenen im Einzugsgebiet (Gesamtanzahl der Personen, die über alle Ebenen demselben Hauptfluchtweg zugeordnet sind, unabhängig davon, ob die Personen Abschnitte des Hauptfluchtweges im Fluchtfall zeitgleich oder zeitlich versetzt nutzen). Die Tabelle 2 ist unabhängig von der Zahl der Ebenen anwendbar. Eine Anwendung von Tabelle 2 kann insbesondere bei einer überwiegend gleichmäßigen Personenverteilung

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>lung über alle Ebenen und einer größeren Anzahl von Ebenen sinnvoll sein. Bei einem direkten Vergleich von Werten nach Tabelle 1 und Tabelle 2 können sich unterschiedliche Werte für lichte Mindestbreiten für Treppen ergeben, die beide angewendet werden dürfen.</p> <p>(16) Für Treppen in Treppenträumen und Außentreppen kann abweichend von den lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1 Spalte C die gleiche Sicherheit auch durch folgende Maßnahmen erreicht werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung einer lichten Mindestbreite der Treppen von 1,20 m</li> <li>2. bei einer maximalen Belegung bis 65 Personen pro Ebene und</li> <li>3. vorrangiger Evakuierung der von einem Gefahrenfall betroffenen Ebene einschließlich der direkt angrenzenden Ebenen (sogenannte „Sequentielle Entfluchtung“ von maximal 3 Ebenen).</li> </ol> <p>Eine Einschränkung der lichten Mindestbreite der Treppe im Sinne der Absätze 10 und 11 ist hierbei nicht zulässig.</p> <p>Nach der Treppe anschließende horizontale Hauptfluchtwege müssen die gleiche Mindestbreite haben. Diese darf durch kurze Einbauten oder Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und Notausgangsbeschläge, die Maße nach Tabelle 2 Spalte B nicht unterschreiten.</p> <p>(17) Hauptfluchtwege dürfen keine Ausgleichsstufen enthalten.</p>	<p>5 (17) wurde aus 6 (7) verschoben</p>
	<p><b>6 Nebenfluchtwege</b></p> <p>(1) Ein Nebenfluchtweg ist erforderlich zur Flucht aus Bereichen, in denen die Gefahr besteht, dass der Hauptfluchtweg nicht mehr sicher begehbar ist, wenn z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der Hauptfluchtweg durch Bereiche mit erhöhter Brandgefährdung führt,</li> <li>2. Gefährdungen durch Lagerung oder Verwendung von Gefahrstoffen in der Nähe der Hauptfluchtwege vorhanden sind,</li> </ol>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>3. Einwirkungen durch gefährliche Arbeiten vorhanden sind, z. B. in Aufstellräumen für Dampfkesselanlagen,</p> <p>4. bei einer hohen Anzahl von Personen im Hauptfluchtweg eine geordnete Flucht nicht mehr möglich ist,</p> <p>5. bei Produktions-, Lagerräumen oder Werkstätten, deren Grundfläche mehr als 200 m<sup>2</sup> beträgt,</p> <p>6. bei sonstigen Arbeitsräumen, deren Grundflächen mehr als 400 m<sup>2</sup> beträgt, z. B. Großraumbüros bzw. Kombibüros (z. B. Open-Space-Büros, Coworking Spaces),</p> <p>7. andere Rechtsvorschriften entsprechende Anforderungen stellen, z. B. in Versammlungsstätten, Schulen, Kindertageseinrichtungen oder</p> <p>8. andere betriebsspezifische Bedingungen vorliegen.</p> <p>(2) Auf den Nebenfluchtweg kann verzichtet werden, wenn durch zusätzliche Maßnahmen eine sichere Begehbarkeit des Hauptfluchtweges gewährleistet ist. Dieses können z. B. in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung Maßnahmen sein, die eine schnelle Brandausbreitung und Verrauchung vermindern.</p> <p>(3) Nebenfluchtwege sind so einzurichten, dass deren sichere Benutzung für die darauf angewiesenen Personen gewährleistet ist.</p> <p><b>6.1 Nebenfluchtwege, die über Hauptfluchtwege führen</b></p> <p>Sind in Bereichen einer Arbeitsstätte mehrere Hauptfluchtwege vorhanden, können diese auch als Nebenfluchtwege genutzt werden.</p> <p><b>6.2 Abweichende Anforderungen an Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen</b></p> <p>(1) Die lichten Mindestbreiten von Nebenfluchtwegen sollen sich nach Abschnitt 5 Absätze 6 bis 11 richten. Für Treppen in Treppenträumen und für Außentreppen von mehrgeschossigen</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>Gebäuden kann die lichte Mindestbreite auch nach Abschnitt 5 Absatz 14 bemessen werden.</p> <p>(2) Fahrsteige und Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen sowie Steiggänge (z. B. Steigleitern und Steigeisengänge) sind im Verlauf von Nebenfluchtwegen zulässig. Treppen im Verlauf von Nebenfluchtwegen sollen über gerade Läufe verfügen. Können im Verlauf von Nebenfluchtwegen keine Treppen mit geraden Läufen eingerichtet werden, dann sind Wendeltreppen gegenüber Spindeltreppen, Spindeltreppen gegenüber Steigleitern und Steigleitern gegenüber Steigeisengängen zu bevorzugen.</p> <p>(3) Nebenfluchtwege sollen keine Ausgleichsstufen enthalten.</p> <p>(4) Nebenfluchtwege führen durch einen Ausgang, der als Tür, Fenstertür (z. B. Terrassentür) oder als Schlupftür in Toren ausgebildet ist, oder durch einen Notausstieg.</p> <p>(5) Ein Notausstieg kann z. B. ausgebildet sein als Fenster in Wandöffnungen oder Luke oder Klappe in Boden- oder Deckenöffnungen.</p> <p>(6) Notausstiege sind so einzurichten, dass diese für die darauf angewiesenen Personen möglichst schnell und ungehindert nutzbar sind. Türen und Notausstiege in Wandöffnungen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen. Schiebevarianten (z. B. Schiebetüren oder Schiebeluken) sind zulässig.</p> <p>(7) Für Notausstiege sind erforderlichenfalls im und außerhalb des Gebäudes fest angebrachte Aufstiegshilfen zur leichten und zügigen Benutzung vorzusehen (z. B. Podest, Treppe oder Haltestangen zum Überwinden von Brüstungen).</p> <p>(8) Notausstiege in Wandöffnungen sollen im Lichten mindestens 0,90 m in der Breite und mindestens 1,20 m in der Höhe aufweisen. Notausstiege in Boden- oder Deckenöffnungen sollen im Lichten mindestens 0,70 m x 0,70 m oder einen lichten Durchmesser von 0,70 m aufweisen.</p>	<p>6.2 (2) wurde aus 6 (6) verschoben</p> <p>6.2 (7) wurde aus 6 (8) verschoben</p> <p>6.2 (8) wurde aus 6 (8) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>6 <b>Ausführung</b></p>	<p>7 <b>Anforderungen an Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen</b></p> <p>(1) Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen sowie Notausstiege müssen sich leicht und ohne besondere Hilfsmittel öffnen lassen, solange Personen auf die Nutzung der Fluchtwege angewiesen sind.</p> <p>Leicht zu öffnen bedeutet, dass die Öffnungselemente ergonomisch gestaltet, gut erkennbar und an zugänglicher Stelle angebracht (insbesondere Entriegelungshebel bzw. -knöpfe zur Handbetätigung von automatischen Türen und Toren) sind sowie dass die Betätigungsart leicht verständlich ist und das Öffnen ohne größeren Kraftaufwand möglich ist.</p> <p>Ohne besondere Hilfsmittel bedeutet, dass die Tür oder das Tor im Gefahrenfall unmittelbar von jeder Person und ohne z. B. Schlüssel, Transponderkarte oder Codeeingabe geöffnet werden kann.</p> <p><i>Hinweis:</i> Regelungen zu Öffnungskräften enthält Abschnitt 10.1 Absatz 3 der ASR A1.7 „Türen und Tore“</p> <p>(2) Manuelle Türen und Tore, die aus betrieblichen Gründen mechanisch verschlossen werden, müssen mit einer Einrichtung versehen sein, die gewährleistet, dass die Tür oder das Tor bei Betätigen des Türdrückers entriegelt wird, z. B. mit einem Panikschloss.</p> <p>(3) Bei elektrischen Verriegelungseinrichtungen von Türen und Toren muss die Verriegelung mit einem Notöffnungstaster sicher freigegeben werden können. Bei Stromausfall müssen diese Verriegelungseinrichtungen selbsttätig freigegeben werden. Die Verriegelungseinrichtungen müssen den „Technischen Baubestimmungen für Elektrische Verriegelungssysteme für Türen in Rettungswegen“ entsprechen.</p>	<p>7 (1) wurde aus 6 (3) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(1) Manuell betätigte Türen in Notausgängen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Die Aufschlagrichtung von sonstigen Türen im Verlauf von Fluchtwegen hängt von dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ab, die im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, insbesondere der möglichen Gefahrenlage, der höchstmöglichen Anzahl der Personen, die gleichzeitig einen Fluchtweg benutzen müssen sowie des Personenkreises, der auf die Benutzbarkeit der Türen angewiesen ist, durchzuführen ist.</p> <p>(2) Karussell- und Schiebetüren, die ausschließlich manuell betätigt werden, sind in Fluchtwegen unzulässig. Automatische Türen und Tore sind im Verlauf von Fluchtwegen nur in Fluren und für Räume nach Punkt 5 (2) a) und b) zulässig, wenn sie den diesbezüglichen bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Sie dürfen nicht in Notausgängen eingerichtet und betrieben werden, die ausschließlich für den Notfall konzipiert und ausschließlich im Notfall benutzt werden.</p> <p>(3) Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Notausstiege müssen sich leicht und ohne besondere Hilfsmittel öffnen lassen, solange Personen im Gefahrenfall auf die Nutzung des entsprechenden Fluchtweges angewiesen sind.</p>	<p>(4) Für bestimmte Bereiche in besonderen Arbeitsstätten, z. B. in Justizvollzugsanstalten, Gerichtsgebäuden, Forensischen Kliniken, Psychiatrischen Kliniken, Kindertagesstätten und ähnlichen Einrichtungen, können auf Grund der besonderen betrieblichen Anforderungen von dieser ASR abweichende Maßnahmen und Gestaltungen verschließbarer Türen im Verlauf von Fluchtwegen bzw. verschließbare Notausstiege erforderlich sein. Diese abweichenden Maßnahmen und Gestaltungen sind im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen.</p> <p><i>Hinweis:</i> Hierfür können branchen- und themenspezifische Hilfen herangezogen werden (siehe Abschnitt Literaturhinweise).</p> <p>(5) Manuell betätigte Türen von Notausgängen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen.</p> <p>(6) Sonstige manuell betätigte Türen und Tore müssen in Fluchtrichtung aufschlagen, wenn eine erhöhte Gefährdung vorliegt. Eine erhöhte Gefährdung kann sich ergeben aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der Arbeitsumgebung z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeiten in gasgefährdeten Bereichen,</li> <li>2. Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen, z. B. in chemischen, physikalischen oder medizinischen Laboratorien,</li> <li>3. Bereiche von Einrichtungen, in denen gewalttätige Übergriffe nicht auszuschließen sind,</li> <li>4. Arbeiten in beengten Räumen oder</li> <li>5. bei Anwesenheit einer hohen Anzahl von Personen.</li> </ol> <p>(7) Schiebetüren im Verlauf von Hauptfluchtwegen, die ausschließlich manuell betätigt werden, sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Schiebetüren, wenn aus</p>	<p>6 (2) wurde in 7 (7) und 7 (9) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Leicht zu öffnen bedeutet, dass die Öffnungseinrichtung gut erkennbar und an zugänglicher Stelle angebracht (insbesondere Entriegelungshebel bzw. -knöpfe zur Handbetätigung von automatischen Türen), sowie dass die Betätigungsart leicht verständlich und das Öffnen mit nur geringer Kraft möglich ist. Ohne besondere Hilfsmittel bedeutet, dass die Tür im Gefahrenfall unmittelbar von jeder Person geöffnet werden kann.</p>	<p>betriebstechnischen Gründen keine Drehflügeltüren verwendet werden können, z. B. in Ausgängen von OP-Räumen, Kühlräumen, sofern sich in diesen Räumen nur unterwiesene Personen und nur in geringer Anzahl aufhalten. Bei diesen Türen ist die Öffnungsrichtung mit den Sicherheitszeichen E033 „Schiebetür öffnet nach rechts“ oder E034 „Schiebetür öffnet nach links“ nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen.</p>	<p>7 (7) wurde aus 6 (2) verschoben 6 (3) wurde in 7 (1) verschoben</p>
<p>(4) Verschließbare Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen müssen jederzeit von innen ohne besondere Hilfsmittel leicht zu öffnen sein. Dies ist gewährleistet, wenn sie mit besonderen mechanischen Entriegelungseinrichtungen, die mittels Betätigungselementen, z. B. Türdrücker, Panikstange, Paniktreibriegel oder Stoßplatte, ein leichtes Öffnen in Fluchtrichtung jederzeit ermöglichen, oder mit bauordnungsrechtlich zugelassenen elektrischen Verriegelungssystemen ausgestattet sind. Bei elektrischen Verriegelungssystemen übernimmt die Not-Auf-Taste die Funktion der o. g. mechanischen Entriegelungseinrichtung. Bei Stromausfall müssen elektrische Verriegelungssysteme von Türen im Verlauf von Fluchtwegen selbstständig entriegeln.</p>	<p>(8) Karusselltüren, die ausschließlich manuell betätigt werden, sind nicht zulässig.</p> <p>(9) Automatische Türen und Tore sind nur in Fluren und für Räume nach Abschnitt 5 Absatz 2 Nummern 1 und 2 zulässig. Sie dürfen nicht in Notausgängen oder in Ausgängen von Nebenfluchtwegen eingerichtet und betrieben werden, die ausschließlich für den Notfall konzipiert und ausschließlich im Notfall benutzt werden. Ausgenommen davon sind automatische Drehflügeltüren zulässig, wenn sie auch im Fehlerfall (z. B. Ausfall der Energiezufuhr, Ausfall der Steuerung) sicher öffnen oder sie einfach manuell in Fluchtrichtung geöffnet werden können.</p>	<p>7 (9) wurde aus 6 (2) verschoben</p>
<p>(5) Am Ende eines Fluchtweges muss der Bereich im Freien bzw. der gesicherte Bereich so gestaltet und bemessen sein, dass sich kein Rückstau bilden kann und alle über den Fluchtweg flüchtenden Personen ohne Gefahren, z. B. durch Verkehrswege oder öffentliche Straßen, aufgenommen werden können.</p>	<p>(10) Automatische Drehflügeltüren von Notausgängen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen. Ist dies nicht möglich, z. B. aufgrund des Denkmalschutzes, dürfen automatische Drehflügeltüren von Notausgängen entgegen der Fluchtrichtung aufschlagen, wenn sie bei Annäherung so frühzeitig sicher öffnen, dass der öffnende Flügel keine Gefahr darstellt. Bei Ausfall der Energiezufuhr müssen sich diese Türen automatisch öffnen und offenbleiben.</p>	<p>6 (5) wurde in 4 (8) verschoben</p>
<p>(6) Treppen im Verlauf von ersten Fluchtwegen müssen, Treppen im Verlauf von zweiten Fluchtwegen sollen über gerade Läufe verfügen.</p>	<p>(11) Automatische Schiebetüren dürfen nur verwendet werden, wenn sie bei Ausfall der Energiezufuhr selbsttätig öffnen oder über eine manuelle Öffnungsmöglichkeit (Break-out) verfügen und sie den „Technischen Baubestimmungen an Automatische Schiebetüren in Rettungswegen“ entsprechen.</p>	<p>6 (6) wurde in 5 (13) und 6.2 (2) verschoben</p>
<p>(7) Fluchtwege dürfen keine Ausgleichsstufen enthalten. Geringe Höhenunterschiede sind durch Schrägrampen mit einer maximalen Neigung von 6 % auszugleichen.</p>	<p>(12) Automatische Karusselltüren sollen im Verlauf von Fluchtwegen vermieden werden. Sie dürfen nur verwendet werden,</p>	<p>6 (7) wurde in 4 (5) und 5 (17) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(8) Für Notausstiege sind erforderlichenfalls fest angebrachte Aufstiegshilfen zur leichten und raschen Benutzung vorzusehen (z. B. Podest, Treppe, Steigeisen oder Haltestangen zum Überwinden von Brüstungen). Notausstiege müssen im Lichten mindestens 0,90 m in der Breite und mindestens 1,20 m in der Höhe aufweisen.</p> <p>(9) Dachflächen, über die zweite Fluchtwege führen, müssen den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Rettungswege entsprechen (z. B. hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuerwiderstandsdauer und Umwehungen der Fluchtwege im Falle einer bestehenden Absturzgefahr).</p> <p>(10) Gefangene Räume dürfen als Arbeits-, Bereitschafts-, Liege-, Erste-Hilfe- und Pausenräume nur genutzt werden, wenn die Nutzung nur durch eine geringe Anzahl von Personen erfolgt und wenn folgende Maßgaben beachtet wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Alarmierung im Gefahrenfall, z. B. durch eine automatische Brandmeldeanlage mit Alarmierung</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer Sichtverbindung zum Nachbarräum, sofern der gefangene Raum nicht zum Schlafen genutzt wird und im vorgelagerten Raum nicht mehr als eine normale Brandgefährdung vorhanden ist.</li> </ul>	<p>wenn der Einbau einer manuell betätigten Drehflügel Tür in unmittelbarer Nähe nicht möglich ist. Werden automatische Karusselltüren verwendet, müssen sich Teile der Innenflügel ohne größeren Kraftaufwand (siehe ASR A1.7 „Türen und Tore“ Abschnitt 10.1 Absatz 3) von Hand und ohne Hilfsmittel sowie in jeder Stellung der Tür auf die erforderliche Fluchtwegbreite öffnen lassen (Break-Out). Dazu müssen Auslösestelle und die erforderliche Betätigungsweise eindeutig erkennbar sein. Sofern eine elektrische Verriegelung der Break-Out Funktion zum Schutz vor ungewolltem Aufklappen erforderlich ist, z. B. durch Windstöße oder Luftdruckunterschiede, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Innenflügel leicht zu öffnen.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Hierfür können branchen- und themenspezifische Hilfen herangezogen werden (siehe Abschnitt Literaturhinweise).</i></p> <p>(13) Kraftbetätigte Tore sind für den Einsatz im Verlauf von Fluchtwegen geeignet, wenn sie die technischen Anforderungen an das schnelle und sichere Öffnen im Notfall erfüllen. Das schnelle Öffnen im Notfall ist z. B. gewährleistet, wenn bei horizontal bewegten Toren die erforderliche Fluchtwegbreite innerhalb von 3 s oder bei vertikal bewegten Toren eine lichte Durchgangshöhe von 2 m innerhalb von 3 s freigegeben wird. Das sichere Öffnen im Notfall ist z. B. gewährleistet, wenn Tore sich bei Annäherung automatisch öffnen oder manuell aufgedrückt werden können (Break-Out-Funktion). Das schnelle und sichere Öffnen muss jederzeit gewährleistet sein und erhalten bleiben (Einfehlersicherheit). Kann die Öffnung des Tores im Fluchtfall nicht automatisch erfolgen, darf sie in begründeten Einzelfällen durch Drücken einer Öffnungstaste, die als Nottaste ausgeführt ist, ausgelöst werden. Bei Ausfall der Energiezufuhr müssen sich kraftbetätigte Tore automatisch öffnen und offenbleiben.</p>	<p>6 (8) wurde in 6.2 (7) und 6.2 (8) verschoben</p> <p>6 (9) wurde in 4 (11) verschoben</p> <p>6 (10) wurde in 4 (12) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p><b>Hinweis:</b> Diese Anforderungen sind ausführlich in der DGUV Information 208-044 „Automatische Tore im Fluchtweg“ 12/2014 zusammengestellt.</p>	
<p><b>7 Kennzeichnung</b></p> <p>(1) Die Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen muss entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen.</p> <p>(2) Erforderlichenfalls ist ein Sicherheitsleitsystem einzurichten, wenn aufgrund der örtlichen oder betrieblichen Bedingungen eine erhöhte Gefährdung vorliegt. Eine erhöhte Gefährdung kann z. B. in großen zusammenhängenden oder mehrgeschossigen Gebäudekomplexen, bei einem hohen Anteil ortsunkundiger Personen oder einem hohen Anteil an Personen mit eingeschränkter Mobilität vorliegen. Dabei kann ein</p>	<p><b>8 Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen</b></p> <p>Fluchtwege und Notausgänge müssen mit hochmontierten Sicherheitszeichen nach Abschnitt 8.2 Absatz 3 Nummer 2 gekennzeichnet sein. Für Hauptfluchtwege gelten die Anforderungen nach Abschnitt 8.2. Diese gelten auch für Hauptfluchtwege, die als Nebenfluchtwege genutzt werden können. Für Nebenfluchtwege, die nicht über Hauptfluchtwege führen, gelten abweichende Anforderungen entsprechend Abschnitt 8.3. Wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte durch diese Art der Kennzeichnung nicht gewährleistet ist, sind zusätzliche Maßnahmen nach Abschnitt 8.4 oder 9 zu ergreifen.</p> <p><b>8.1 Allgemeine Anforderungen an die Kennzeichnung und Erkennbarkeit</b></p> <p>(1) Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen, Sammelstellen sollen deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.</p> <p>(2) Die Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen sowie der Sammelstelle muss entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen. Für Sammelstellen ist dies das Sicherheitszeichen E007 „Sammelstelle“. Die Kennzeichnung kann in langnachleuchtender, innenbeleuchteter oder außenbeleuchteter Ausführung erfolgen. Die Dauer der Erkennbarkeit der Sicherheitszeichen aller Varianten muss bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden, sie muss mindestens 30 min betragen. Sofern das</p>	<p>8.1 (1) wurde aus 4 (8) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt.</p> <p>(3) Notausgänge und Notausstiege sind, sofern diese von der Außenseite zugänglich sind, auf der Außenseite mit dem Verbotssymbol „P023 Abstellen oder Lagern verboten“ zu kennzeichnen und ggf. gemäß Punkt 4 (3) zu sichern.</p>	<p>Bauordnungsrecht der Länder höhere Anforderungen stellt, sind diese anzuwenden.</p> <p>(3) Rettungszeichen zur Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen nach Absatz 2 dürfen nicht auf Türflügeln angebracht werden, weil bei geöffneten Türflügeln Richtungsangaben nicht mehr erkennbar sein können bzw. in die falsche Richtung weisen.</p> <p>(4) Langnachleuchtende Sicherheitszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1:2020-05, Klasse C, erfüllen. Die ausreichende Anregung der langnachleuchtenden Materialien ist sicherzustellen, z. B. hinsichtlich Dauer, Art und Intensität der Beleuchtung.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Bei Verwendung von Einrichtungen, welche die Dauer der Anregung begrenzen, z. B. Ansteuerung der Beleuchtung durch Präsenzmelder, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen anzuwenden.</i></p> <p>(5) Innen- und außenbeleuchtete Sicherheitszeichen müssen mindestens den Anforderungen der DIN 4844-1:2012-06 entsprechen, sofern sie im Rahmen der Sicherheitsbeleuchtung betrieben werden, gelten mindestens die Anforderungen der DIN EN 1838:2019-11.</p> <p>(6) Notausgänge und Notausstiege sind, sofern diese von der Außenseite zugänglich sind, auf der Außenseite mit dem Verbotssymbol „P023 Abstellen oder Lagern verboten“ zu kennzeichnen.</p> <p>(7) Die Beleuchtung (natürlich oder künstlich) am Anbringungsort muss die Erkennbarkeit der Sicherheitszeichen sicherstellen. Sicherheitszeichen müssen sich vom Hintergrund deutlich abheben und dürfen von der Umgebungsbeleuchtung nicht überstrahlt werden.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p><b>8.2 Anforderungen an die Kennzeichnung von Hauptfluchtwegen</b></p> <p>(1) In Räumen, in denen der Fluchtweg eindeutig und jederzeit erkennbar ist, ist keine Sicherheitskennzeichnung erforderlich, z. B. in Einzelbüros mit nur einer Tür.</p> <p>(2) Die Kennzeichnung für Fluchtwege muss mit den Sicherheitszeichen E001 „Notausgang (links)“ oder E002 „Notausgang (rechts)“ in Verbindung mit dem Zusatzzeichen „Richtungspfeil“ entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen. Auf weitere Zusatzzeichen soll verzichtet werden.</p> <p>(3) Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Hauptfluchtweges an gut sichtbaren Stellen, eindeutig und innerhalb der Erkennungsweite anzubringen. Die Kennzeichnung muss die Richtung des Fluchtweges anzeigen. Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Besonders in langgestreckten Räumen (z. B. Fluren) sollen Sicherheitszeichen in Laufrichtung jederzeit erkennbar sein (z. B. Fahnen- oder Winkelschilder quer zur Laufrichtung).</li><li>2. Die hochmontierten Sicherheitszeichen sollen über den Türen im Verlauf des Fluchtweges und über Notausgängen angebracht werden. Die Unterkante des Zeichens soll mindestens 2,0 m über Fußbodenoberkante angebracht sein, jedoch nicht höher als 2,5 m. Die Sicherheitszeichen an Wänden parallel zur Fluchtwegrichtung sollen gemessen vom Boden bis zur Unterkante des Zeichens in einer Höhe von 1,7 m bis 2,0 m angebracht werden. Bei Räumen mit einer lichten Höhe von mehr als 5 m können davon abweichend Sicherheitszeichen höher platziert werden. Die Platzierung muss das Blickfeld des Menschen berücksichtigen.</li><li>3. Die Erkennungsweite ergibt sich aus ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“, Tabelle 3, für</li></ol>	<p>8.2 (3) wurde aus 4 (8) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>beleuchtete und langnachleuchtende Sicherheitszeichen. Für innenbeleuchtete Sicherheitszeichen in Dauerlichtschaltung verdoppelt sich die Erkennungsweite bei gleichbleibender Zeichengröße.</p> <p><i>Hinweis:</i> Außenbeleuchtete oder langnachleuchtende Sicherheitszeichen haben üblicherweise eine Abmessung von 30 cm x 15 cm (B x H) und somit eine Erkennungsweite von 15 m. Bei innenbeleuchteten Zeichen gleicher Größe beträgt die Erkennungsweite 30 m.</p>	
	<p><b>8.3 Abweichende Anforderungen an die Kennzeichnung von Nebenfluchtwegen, welche nicht über Hauptfluchtwege führen</b></p> <p>(1) Auf Nebenfluchtwegen ist der Ausgang, z. B. Notausstieg, zu kennzeichnen. Falls erforderlich, ist auch der Weg zu diesem Ausgang zu kennzeichnen, z. B. der Zugang zu dem Raum, in dem sich der Ausgang befindet.</p> <p>(2) Die Kennzeichnung erfolgt entsprechend der Ausgestaltung des Ausgangs, z. B. über die Sicherheitszeichen D-E019 „Notausstieg“ oder E016 „Notausstieg mit Fluchtleiter“, gegebenenfalls mit Richtungspfeil entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.</p>	
<p><b>5 Optische Sicherheitsleitsysteme</b></p> <p><b>5.1 Allgemeines</b></p> <p>(1) Die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ regelt unter Punkt 7 in welchen Fällen ein optisches Sicherheitsleitsystem für Fluchtwege erforderlich ist. Darin wird u. a. gefordert, dass der Arbeitgeber Vorkehrungen zu treffen hat, damit sich die Beschäftigten bei Gefahr unverzüglich in Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können. Dabei hat der Arbeitgeber nach Punkt 2.3 Abs. 1 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung der Anwesenheit der höchst möglichen Anzahl der anwesenden Personen Rechnung zu tragen; betriebsfremde Personen sind mit einzubeziehen.</p>	<p><b>8.4 Optische Sicherheitsleitsysteme</b></p> <p>Um die Sicherheit beim Verlassen der Arbeitsstätte auch nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu erhöhen, können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.</p> <p>Optische Sicherheitsleitsysteme führen insbesondere zu einer Verbesserung:</p> <p>1. der Wahrnehmung des Verlaufes und Begrenzung des Fluchtweges,</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(2) Der Einsatz von optischen Sicherheitsleitsystemen mit einer beidseitigen Kennzeichnung der Fluchtwege ist immer dann erforderlich, wenn eine Gefährdung durch Verrauchung nicht sicher ausgeschlossen werden kann und die Fluchtbreite &gt; 3,60 m beträgt.</p> <p>(3) Optische Sicherheitsleitsysteme sind entweder lang nachleuchtend, elektrisch oder als Kombination beider Systeme zu betreiben. Sie sind so zu errichten, dass Fluchtwege und Notausgänge sowie Gefahrstellen erkannt werden können.</p> <p>(5) Türflügel im Verlauf von Fluchtwegen dürfen wegen der möglichen Irreführung bei geöffneter Tür nicht mit Richtungsangaben versehen werden. In diesem Fall sind die Leitmarkierungen auf dem Fußboden weiter zu führen.</p> <p>(6) Der Mindestabstand der Sicherheitszeichen voneinander ergibt sich aus der Erkennungsweite (siehe Tabelle 3 ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutz-kennzeichnung“).</p> <p>(7) Die Leitmarkierungen an der Wand und auf dem Boden sind so zu platzieren, dass sie die Sicherheitszeichen miteinander verbinden. Die Leitmarkierungen sind durchgehend bis zum nächsten sicheren Bereich anzubringen (siehe Abb. 1).</p>	<p>2. der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen, Bedienelemente und</p> <p>3. der Orientierung bei Verrauchung.</p> <p>Dabei kann ein Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt.</p> <p>8.4.1 Allgemeine Anforderungen</p> <p>(1) Optische Sicherheitsleitsysteme können aus Rettungszeichen, Zusatzzeichen, Leitmarkierungen sowie Sicherheitsleuchten (gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 50172) bestehen. Die Systeme können langnachleuchtend, elektrisch betrieben oder als Kombination beider Systeme ausgeführt werden.</p> <p>(2) Ein optisches Sicherheitsleitsystem im Zusammenwirken mit der Sicherheitskennzeichnung nach Abschnitt 8 kann gegebenenfalls das schnelle und gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte ermöglichen. Vorab ist die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung nach Abschnitt 9 zu prüfen. Optische Sicherheitsleitsysteme sind weder ein Ersatz für hochmontierte Sicherheitskennzeichnung nach Abschnitt 8, noch ein Ersatz für eine erforderliche Sicherheitsbeleuchtung nach Abschnitt 9.</p> <p>(3) Die Erkennbarkeit des optischen Sicherheitsleitsystems darf durch eine eventuell vorhandene Sicherheitsbeleuchtung nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>(4) Optische Sicherheitsleitsysteme sind so einzurichten und zu betreiben, dass der Verlauf von Fluchtwegen, die Notausgänge sowie mögliche Gefahrstellen und Hindernisse erkannt werden können.</p> <p>(5) Eine beidseitige Kennzeichnung der Hauptfluchtwege ist immer dann erforderlich, wenn die Fluchtbreite mehr als 2,00 m beträgt. Vorzugsweise ist auch bei geringerer Breite der Hauptfluchtwege die Kennzeichnung beidseitig auszuführen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(4) Innerhalb optischer Sicherheitsleitsysteme muss die Fluchtrichtung mit Hilfe der Sicherheitszeichen „Rettungsweg/Notausgang“ (E001 bzw. E002) in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) gemäß ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ angegeben werden. Die Kennzeichnung der Fluchtrichtung ist im Verlauf des Fluchtweges und bei Richtungsänderungen anzubringen.</p> <p>3.6 Leitmarkierungen sind gut sichtbare durchgehende Markierungen auf dem Fußboden oder an Wänden, wobei die Oberkante der Markierung nicht höher als 40 cm über dem Fußboden liegt. Sie markieren den Verlauf von Fluchtwegen.</p> <p>5.2 Langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme</p> <p>(1) Langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme sind so zu bemessen und einzurichten, dass die Leuchtdichte der nachleuchtenden Materialien, gemessen am Einsatzort, nach 10 min nicht weniger als 80 mcd/m<sup>2</sup> (Millicandela/m<sup>2</sup>) und nach 60 min nicht weniger als 12 mcd/m<sup>2</sup> beträgt.</p> <p>5.1 (8) Leitmarkierungen auf dem Boden werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Die Markierungen müssen</p>	<p>(6) Innerhalb optischer Sicherheitsleitsysteme muss die Fluchtrichtung mit Hilfe der Sicherheitszeichen „E001 „Notausgang (links)“ oder E002 „Notausgang (rechts)“ in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) gemäß ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ angegeben werden. Die Kennzeichnung der Fluchtrichtung ist im Verlauf des Hauptfluchtweges und bei Richtungsänderungen anzubringen.</p> <p>(7) Leitmarkierungen sind durchgehend und gut sichtbar im Verlauf des Hauptfluchtweges auf dem Fußboden oder an Wänden anzubringen. Die Oberkante der Markierung darf nicht höher als 40 cm über dem Fußboden liegen.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Beim Einrichten von neuen Arbeitsstätten oder bei wesentlichen Änderungen ist es empfehlenswert, die Oberkante der Markierung nicht höher als 30 cm über dem Fußboden anzubringen.</i></p> <p>(8) Das optische Sicherheitsleitsystem ist instand zu halten und in regelmäßigen Abständen auf seine Funktionsfähigkeit zu prüfen. Die Abstände und der Umfang für die Prüfung sowie die Dokumentationspflicht ergeben sich aus den Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik. Festgestellte Mängel sowie Schäden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich sachgerecht zu beseitigen.</p> <p>8.4.2 Langnachleuchtende optische Sicherheitsleitsysteme</p> <p>(1) Langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1:2020-05, Klasse C erfüllen. Die ausreichende Anregung der langnachleuchtenden Materialien ist sicherzustellen, z. B. hinsichtlich Dauer, Art und Intensität der Beleuchtung. Die Funktionsweise des langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystems ist durch Dokumentation des Herstellers oder eine Messung am Ort der Anwendung nach DIN ISO 16069:2019-04 Anhang B nachzuweisen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>mindestens einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von 5 cm haben.</p> <p>(2) Die Leitmarkierungen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindestbreite der Leitmarkierungen in Form von Streifen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen kann bis auf 2,5 cm verringert werden, wenn die Leuchtdichte nach 10 min nicht weniger als 100 mcd/m<sup>2</sup> und nach 60 min nicht weniger als 15 mcd/m<sup>2</sup> beträgt.</p> <p>(3) Fluchttüren in Fluchtwegen und Notausgängen sind mit langnachleuchtenden Materialien zu umranden (siehe Abb. 1). Der Türgriff ist langnachleuchtend zu gestalten oder der Bereich des Türgriffes ist flächig langnachleuchtend zu hinterlegen. Treppen, Treppenwangen, Handläufe und Rampen im Verlauf von Fluchtwegen sind so zu kennzeichnen, dass der Beginn, der Verlauf und das Ende eindeutig erkennbar sind. Die oben genannten Werte gelten entsprechend. Das gilt auch für Notbetätigungseinrichtungen.</p>	<p><i>Hinweis:</i> Bei Verwendung von Einrichtungen, welche die Dauer der Anregung begrenzen, z. B. Ansteuerung der Beleuchtung durch Präsenzmelder, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen anzuwenden.</p> <p>(2) Leitmarkierungen müssen mindestens einen Durchmesser oder eine Breite und Höhe von 50 mm haben. Sie werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind.</p> <p>(3) Rampen und Handläufe im Verlauf von Fluchtwegen sind in ihrer gesamten Länge eindeutig zu kennzeichnen. Alle Vorderkanten der Trittstufen von Treppen müssen über die gesamte Treppenbreite mit langnachleuchtenden Materialien mit einer Breite von 20 mm - 50 mm markiert werden. Die Markierungen sind möglichst nah an der Vorderkante anzubringen, der Abstand soll nicht mehr als 10 mm betragen. Die Erkennbarkeit der Vorderkanten der Trittstufen muss auch bei Allgemeinbeleuchtung gewährleistet sein. Die Markierung der Trittstufen darf zu keinen Stolper- und Rutschgefahren führen z. B. durch hochstehende Kanten oder große Abweichung von der Bewertungsgruppe der Rutschhemmung der Trittfläche.</p> <p><i>Hinweis:</i> Zusätzliche Markierungen an den Seiten der Tritt- und Setzstufen erhöhen die räumliche Erkennbarkeit des Treppenlaufes.</p> <p>(4) Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Notausstiege sind mit langnachleuchtenden Materialien zu umranden. Die Umrandung muss mindestens eine Breite von 20 mm haben. Türgriffe und Notbetätigungseinrichtungen (z. B. Panikstangen) sind langnachleuchtend zu gestalten oder mit langnachleuchtendem Material hervorzuheben. Falls erforderlich ist dabei die Richtung, in der die Türgriffe und Notbetätigungseinrichtungen zu betätigen sind, anzugeben (siehe Abbildung 1).</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017)  
 und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)

ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)

Bemerkungen

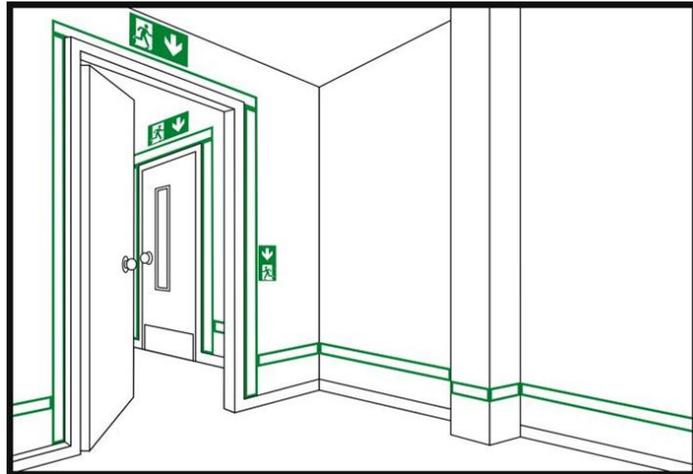


Abb. 1: Anordnung der Fluchtwegkennzeichnung

## 6 Betrieb, Instandhaltung und Prüfung

(1) Sicherheitsbeleuchtung und optische Sicherheitsleitsysteme sind so zu betreiben, dass die Forderungen gemäß Punkt 4.3 und 5.1 bis 5.4 eingehalten werden. Sie sind an die aktuelle Gefährdungssituation anzupassen. Schäden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich zu beseitigen.

(2) Wenn gleichzeitig ein optisches Sicherheitsleitsystem und eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sind, so sind die Wechselwirkungen beider Systeme aufeinander abzustimmen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicherheitsleitsysteme in regelmäßigen Abständen sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüffristen ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. Festgestellte Mängel sind umgehend sachgerecht zu beseitigen.

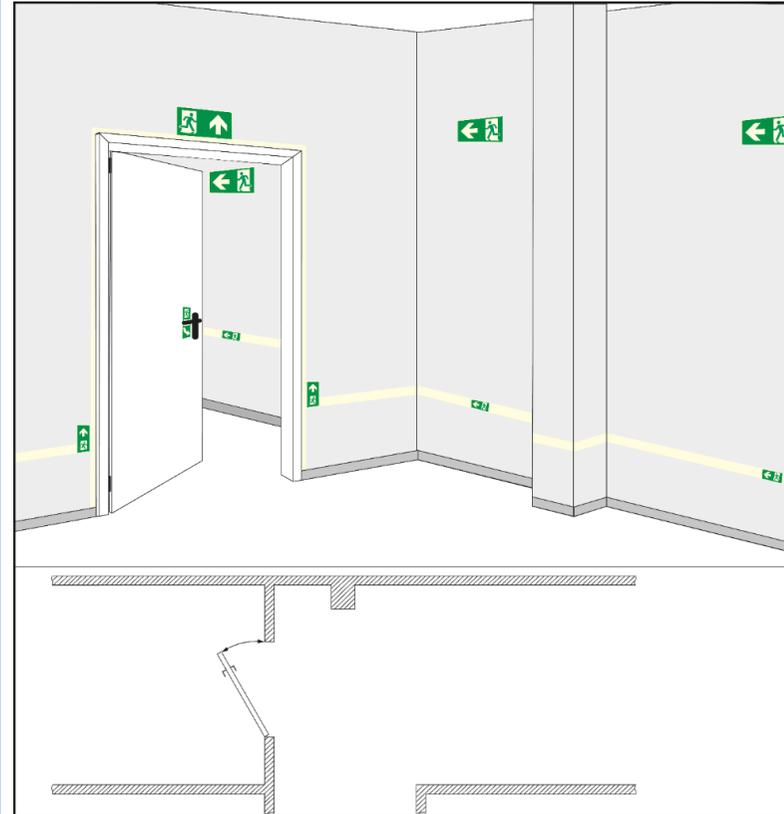


Abb. 1: Beispiel für Anordnung von Komponenten eines langnacheuchtenden optischen Sicherheitsleitsystems und hochmontierter langnacheuchtender Sicherheitszeichen (räumliche Darstellung und Grundriss)

Hinweis:

Abbildung 1 ist eine schematische und nicht maßstäbliche Darstellung zur Veranschaulichung der verschiedenen Komponenten: drei

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(4) Die Messung der Leuchtdichten von langnachleuchtenden Sicherheitsleit-systemen erfolgt grundsätzlich am Einsatzort mit kalibrierten Geräten und ist zu dokumentieren.</p> <p>(5) Prüfbestimmungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben davon unberührt.</p> <p>(6) Eine Stromquelle für Sicherheitszwecke muss ortsfest aufgestellt sein und darf durch den Ausfall der allgemeinen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden. Wenn nur eine Stromquelle für Sicherheitszwecke vorhanden ist, darf diese nicht für andere Zwecke genutzt werden.</p> <p><b>5.3 Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsysteme</b></p> <p>(1) Hinterleuchtete Sicherheitszeichen, die Teil eines optischen Sicherheitsleitsystems sind, sind im Abstand von maximal 10 m im Verlauf des Fluchtweges anzubringen. Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges ist grundsätzlich ein hinterleuchtetes Sicherheitszeichen vorzusehen.</p> <p>(2) Um die Leitfunktion zwischen bodennahen hinterleuchteten Sicherheitszeichen sicherzustellen, sind kontinuierliche elektrisch betriebene Leitmarkierungen oder niedrig montierte Sicherheitsleuchten einzusetzen.</p> <p>Dabei muss eine Beleuchtungsstärke von mindestens 1 lx mit einer Gleichmäßigkeit von &lt; 40:1, gemessen in einer Höhe von 20 cm über dem Fußboden und einem Abstand von 50 cm von der Wand, auf der die Leuchten montiert sind, erreicht werden.</p>	<p>hochmontierte Sicherheitszeichen E001 mit Richtungspfeil an der rechten Wand und E002 mit Richtungspfeil über der Tür, Umrandung der Tür und Kennzeichnung des Türgriffs, Leitmarkierungen in 40 cm Höhe an den Seitenwänden mit Markierungen in regelmäßigen Abständen.</p> <p>(5) Gefahrenstellen und Hindernisse im Verlauf von Fluchtwegen, z. B. Vorsprünge, Stützen und Anstoßkanten, müssen deutlich und dauerhaft erkennbar sein. Dazu können Sicherheitsmarkierungen nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ verwendet werden.</p> <p>(6) Langnachleuchtende Rettungszeichen, die Teil eines optischen Sicherheitsleitsystems sind, sind im Abstand von maximal 5 m im Verlauf des Fluchtweges anzubringen. Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges ist ein langnachleuchtendes Rettungszeichen vorzusehen.</p> <p><b>8.4.3 Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsysteme</b></p> <p>(1) Innenbeleuchtete Rettungszeichen, die Teil eines optischen Sicherheitsleitsystems sind, sind im Abstand von maximal 10 m im Verlauf des Fluchtweges anzubringen. Bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges ist ein innenbeleuchtetes Rettungszeichen vorzusehen.</p> <p>(2) Um die Leitfunktion von innenbeleuchteten Rettungszeichen sicherzustellen, sind zusätzlich elektrisch betriebene Leitmarkierungen oder niedrig montierte Sicherheitsleuchten einzusetzen. Dabei darf der Abstand zwischen den Leitmarkierungen nicht mehr als 2,50 m betragen.</p> <p>(3) Niedrig montierte Sicherheitsleuchten ermöglichen zusätzlich die Wahrnehmung von Hindernissen im Fluchtweg. Diese ist gegeben, wenn an jeder Stelle auf der Mitte des Fluchtweges eine Beleuchtungsstärke von mindestens 1 lx erreicht wird. Die Beleuchtungsstärke wird dabei auf einer vertikalen Fläche quer zur Fluchtrichtung in einer Höhe von maximal 20 cm über dem Fußboden und auf der Mitte des Fluchtweges gemessen. Die Beleuchtungsstärke</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>Dabei ist störende Blendung durch Abschirmung zu vermeiden.</p> <p>(3) Die elektrisch betriebenen Sicherheitsleitsysteme müssen die erforderliche Beleuchtungsstärke nach Absatz 2 mindestens für einen Zeitraum von 60 min nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erbringen.</p> <p>(4) Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsysteme sind mit einer selbsttätig einsetzenden Stromquelle für Sicherheitszwecke auszurüsten.</p> <p><b>5.4 Dynamische Sicherheitsleitsysteme</b></p> <p>Werden dynamische Sicherheitsleitsysteme eingesetzt, müssen alle damit verbundenen sicherheitsrelevanten Komponenten so gestaltet sein, dass auch bei Ausfall einzelner Komponenten die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erhalten bleibt.</p> <p><b>3.5 Ein dynamisches Sicherheitsleitsystem</b> ist ein optisches Sicherheitsleitsystem, das seine Richtungsangaben ändern kann, indem es z. B. im Bedarfsfall automatisch auf eine konkrete Brandmeldung mit der Änderung der Fluchrichtungsanzeige reagiert.</p>	<p>darf dabei bis zum Rand des Fluchweges auf 0,5 lx abfallen. Der Abstand zwischen den Sicherheitsleuchten darf nicht mehr als 10 m betragen, dabei ist Blendung zu vermeiden.</p> <p>(4) Bei in den Fußboden eingelassenen elektrisch betriebenen Leitmarkierungen muss sich die Leuchtdichte der abstrahlenden Fläche von der Leuchtdichte der umgebenden Flächen deutlich unterscheiden, ohne zu blenden.</p> <p>(5) Die elektrisch betriebenen Sicherheitsleitsysteme müssen mindestens für die Dauer, die für das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte ins Freie oder in einen gesicherten Bereich erforderlich ist, funktionsfähig sein. In der Regel ist ein Zeitraum von 30 min nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ausreichend.</p> <p>(6) Die Funktion des Sicherheitsleitsystems darf durch den Ausfall der allgemeinen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden. Die Stromversorgung für das Sicherheitsleitsystem darf nur dann zusätzlich für andere Zwecke verwendet werden, wenn die Stromversorgung für das Sicherheitsleitsystem dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Ein elektrisch betriebenes Sicherheitsleitsystem und eine Sicherheitsbeleuchtung können die gleiche Stromversorgung haben.</i></p> <p>(7) Werden dynamische optische Sicherheitsleitsysteme eingesetzt, müssen alle damit verbundenen sicherheitsrelevanten Komponenten so gestaltet sein, dass auch bei Ausfall einzelner Komponenten die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erhalten bleibt.</p> <p>(8) In einem dynamischen optischen Sicherheitsleitsystem kann die Richtungsangabe je nach Gefahrenlage geändert werden. Dieses kann sowohl automatisch als auch durch manuelle Eingabe erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass hochmontierte Richtungsangaben dazu nicht im Widerspruch stehen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>8 Sicherheitsbeleuchtung</b></p> <p>Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte nicht gewährleistet ist.</p> <p>Eine Sicherheitsbeleuchtung kann z. B. in Arbeitsstätten erforderlich sein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit großer Personenbelegung, hoher Geschosshöhe, Bereichen erhöhter Gefährdung oder unübersichtlicher Fluchtwegführung</li> <li>- die durch ortsunkundige Personen genutzt werden</li> <li>- in denen große Räume durchquert werden müssen (z. B. Hallen, Großraumbüros oder Verkaufsgeschäfte)</li> <li>- ohne Tageslichtbeleuchtung, z. B. bei Räumen unter Erdgleiche.</li> </ul> <hr/> <p>Regelungen aus der aufgelösten ASR A3.4/7, Stand 2017</p> <p><b>4.1 Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege</b></p> <p>Die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ regelt unter Punkt 8 unter welchen Bedingungen eine Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege erforderlich ist. Sofern diese Bedingungen vorliegen, sind der erste und gegebenenfalls der vorhandene zweite Fluchtweg mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten.</p>	<p><b>9 Sicherheitsbeleuchtung</b></p> <p>Die Ausstattung von Fluchtwegen mit einer Sicherheitsbeleuchtung kann aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Bauordnungsrecht, gefordert sein. Ist das nicht der Fall, muss geprüft werden, ob das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte, insbesondere bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, gewährleistet ist. Bei dieser Prüfung sind für Räume und Bereiche insbesondere folgende Kriterien zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hohe Personenbelegung,</li> <li>2. Flächenausdehnung (z. B. Hallen, Großraumbüros, Verkaufsstätten),</li> <li>3. fehlendes Tageslicht (z. B. Räume unter Erdgleiche, innenliegende Treppenträume und Flure, Schichtbetrieb, wenn nicht während der gesamten Arbeitszeit durch das einfallende Tageslicht ein Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 1 lx für die Fluchtwege gegeben ist),</li> <li>4. betriebliche Gründe für Dunkelheit (z. B. Fotolabor),</li> <li>5. Anwesenheit ortsunkundiger Personen (z. B. Kunden, Besucher),</li> <li>6. erhöhte Gefährdung (z. B. durch Stolpern und Stürzen, auf Treppen),</li> <li>7. unübersichtliche Fluchtwegführung (z. B. bei Fluchtwegen mit häufigen Richtungsänderungen) oder</li> <li>8. eingeschränkte Erkennbarkeit des Fluchtweges und seiner Begrenzung (z. B. durch neben dem Fluchtweg abgestelltes Lagergut oder im Zuge der Evakuierung spontan abgestellter Arbeitsmittel).</li> </ol> <p>Aus dem Ergebnis dieser Prüfung kann sich die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergeben.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>4.3 Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung und Richtwerte</b></p> <p>(1) Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung muss für Fluchtwege mindestens 1 lx mit einer Gleichmäßigkeit (Verhältnis der maximalen zur minimalen Beleuchtungsstärke) von &lt; 40:1 betragen. Die Beleuchtungsstärke ist auf der Mittellinie des Fluchtweges in 20 cm Höhe über dem Fußboden oder den Treppenstufen zu messen.</p> <p>(2) Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung muss die Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege die erforderliche Beleuchtungsstärke nach Abs. 1 innerhalb von 15 s erreichen. Die Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege muss die erforderliche Beleuchtungsstärke mindestens für einen Zeitraum von 60 min nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erbringen. Ergibt sich bei der Gefährdungsbeurteilung, dass in bestehenden Arbeitsstätten die erforderliche Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege innerhalb von 15 s nicht erreicht wird, hat der Arbeitgeber die betroffenen Bereiche der Arbeitsstätten individuell zu beurteilen. Kommt der Arbeitgeber dabei zu dem Ergebnis, dass die Umsetzung der erforderlichen Beleuchtungsstärke innerhalb der in Satz 1 festgelegten Zeit mit Aufwendungen verbunden ist, die offensichtlich unverhältnismäßig sind, so hat er zu prüfen, wie durch andere oder ergänzende Maßnahmen die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Beschäftigten in vergleichbarer Weise gesichert werden können; die erforderlichen Maßnahmen hat er durchzuführen. Solche Maßnahmen sind z. B. der Einsatz von effizienteren Leuchtmitteln und Leuchten oder zusätzliche Unterweisungen.</p> <p>(5) Die Lichtfarbe der Sicherheitsbeleuchtung ist so zu wählen, dass die Sicherheitsfarben erkennbar bleiben. Der allgemeine Farbwiedergabeindex <math>R_a</math> darf nicht unter 40 liegen. Dabei ist eine Blendung der Beschäftigten zu vermeiden.</p>	<p><b>9.1 Allgemeine Anforderungen</b></p> <p>(1) Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege muss mindestens 1 lx mit einer Gleichmäßigkeit (Verhältnis der maximalen zur minimalen Beleuchtungsstärke) weniger als 40:1 betragen. Die Beleuchtungsstärke ist auf der Mittellinie des Fluchtweges in maximal 20 cm Höhe über dem Fußboden oder den Treppenstufen zu messen.</p> <p>(2) Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung muss die Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege 50 % der erforderlichen Beleuchtungsstärke nach Absatz 1 innerhalb von 5 s erreichen; 100 % der erforderlichen Beleuchtungsstärke müssen nach 60 s erreicht werden.</p> <p>Für bereits vorhandene Sicherheitsbeleuchtungsanlagen entfällt die Anforderung nach Satz 1, 100 % der erforderlichen Beleuchtungsstärke müssen dabei nach 15 s erreicht werden. Dies gilt bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden.</p> <p>Die Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege muss für die Dauer, die für das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte ins Freie erforderlich ist, jedoch mindestens für einen Zeitraum von 30 min nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung, die erforderliche Beleuchtungsstärke erbringen.</p> <p>(3) In Arbeitsstätten, in denen regelmäßig eine größere Anzahl ortsunkundiger Personen auf einen Fluchtweg angewiesen sein kann, ist mit einem erhöhten Unfallrisiko aufgrund des Ausfalls der Allgemeinbeleuchtung zu rechnen. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind solche Fluchtwege zu ermitteln. Auf diesen Fluchtwegen muss die erforderliche Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung innerhalb von 1 s erreicht werden.</p> <p>(4) Die Farbwiedergabe der Sicherheitsbeleuchtung ist so zu wählen, dass die Sicherheitsfarben erkennbar bleiben. Der Farbwiedergabeindex <math>R_a</math> darf nicht unter 40 liegen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>6 Betrieb, Instandhaltung und Prüfung</b></p> <p>(1) Sicherheitsbeleuchtung und optische Sicherheitsleitsysteme sind so zu betreiben, dass die Forderungen gemäß Punkt 4.3 und 5.1 bis 5.4 eingehalten werden. Sie sind an die aktuelle Gefährdungssituation anzupassen. Schäden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich zu beseitigen.</p> <p>(2) Wenn gleichzeitig ein optisches Sicherheitsleitsystem und eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sind, so sind die Wechselwirkungen beider Systeme aufeinander abzustimmen.</p> <p>(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicherheitsleitsysteme in regelmäßigen Abständen sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüffristen ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. Festgestellte Mängel sind umgehend sachgerecht zu beseitigen.</p> <p>(4) Die Messung der Leuchtdichten von langnachleuchtenden Sicherheitsleit-systemen erfolgt grundsätzlich am Einsatzort mit kalibrierten Geräten und ist zu dokumentieren.</p> <p>(5) Prüfbestimmungen aus anderen Rechtsvorschriften bleiben davon unberührt.</p> <p>(6) Eine Stromquelle für Sicherheitszwecke muss ortsfest aufgestellt sein und darf durch den Ausfall der allgemeinen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden. Wenn nur eine Stromquelle für Sicherheitszwecke vorhanden ist, darf diese nicht für andere Zwecke genutzt werden.</p>	<p>(5) Eine störende Blendung der Beschäftigten ist zu vermeiden oder - wenn dies nicht möglich ist - zu minimieren.</p> <p>(6) Die Funktion der Sicherheitsbeleuchtung darf durch den Ausfall der allgemeinen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden. Die Stromversorgung für die Sicherheitsbeleuchtung darf nur dann zusätzlich für andere Zwecke verwendet werden, wenn die Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p> <p><i>Hinweis:</i> <i>Ein elektrisch betriebenes Sicherheitsleitsystem und eine Sicherheitsbeleuchtung können die gleiche Stromversorgung haben.</i></p> <p>(7) Die Sicherheitsbeleuchtung ist instand zu halten und in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Die Abstände und der Umfang für die Prüfung sowie die Dokumentationspflicht ergeben sich aus den Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik. Festgestellte Mängel sowie Schäden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich sachgerecht zu beseitigen.</p> <p><i>Hinweise:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Eine Sicherheitsbeleuchtung sollte bis zur Sammelstelle geführt werden.</i></li><li><i>2. Beim Einrichten von Fluchtwegen mit einer Sicherheitsbeleuchtung sollen die hochmontierten Sicherheitszeichen bevorzugt in innenbeleuchteter Ausführung verwendet werden (bessere Erkennbarkeit).</i></li></ol>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p><b>9 Flucht- und Rettungsplan</b></p> <p>(1) Der Arbeitgeber hat <b>einen</b> Flucht- und Rettungs<b>plan</b> für die Bereiche <b>in</b> Arbeitsstätten zu erstellen, in denen die Lage, die Ausdehnung oder die Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordert.</p> <p>Flucht- und Rettungspläne können z. B. erforderlich sein:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>bei</b> unübersichtlicher Fluchtwegführung (z. B. über Zwischengeschosse, durch größere Räume, <b>gewinkelte oder von den normalen</b> Verkehrswegen abweichende Wegführung),</li><li>- <b>bei</b> einem hohen Anteil an ortsunkundigen Personen (z. B. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr) oder</li><li>- <b>in Bereichen</b> mit einer erhöhten Gefährdung (z. B. Räume nach <b>Punkt 5 (2) c) bis f)</b>), wenn sich aus benachbarten Arbeitsstätten Gefährdungsmöglichkeiten ergeben (z. B. durch explosions- bzw. brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung).</li></ul> <p>(2) Flucht- und Rettungspläne müssen aktuell, übersichtlich, gut lesbar und farblich unter Verwendung von Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen gestaltet sein. Angaben zur Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen siehe ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.</p>	<p><b>10 Flucht- und Rettungsplan</b></p> <p>(1) Der Arbeitgeber hat Flucht- und Rettungs<b>pläne</b> für die Bereiche <b>von</b> Arbeitsstätten zu erstellen, in denen die Lage, die Ausdehnung oder die Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordert.</p> <p>Flucht- und Rettungspläne können z. B. erforderlich sein <b>in Bereichen</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mit unübersichtlicher Fluchtwegführung (z. B. über Zwischengeschosse, durch größere Räume, bei einer gewinkelten oder von den üblicherweise betrieblich genutzten Verkehrswegen abweichenden Wegführung),</li><li>2. mit einem hohen Anteil an ortsunkundigen Personen (z. B. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr),</li><li>3. mit einer erhöhten Gefährdung (z. B. Räume nach <b>Abschnitt 5 Absatz 2 Nummer 3 und 4 oder Absatz 3</b>) oder</li><li>4. wenn sich aus benachbarten Arbeitsstätten Gefährdungsmöglichkeiten ergeben (z. B. durch explosions- bzw. brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung).</li></ol> <p>(2) Flucht- und Rettungspläne müssen aktuell, übersichtlich, gut lesbar und farblich unter Verwendung von Sicherheitsfarben sowie von Rettungs- und Brandschutzzeichen gestaltet sein, Angaben zur Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen siehe ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“.</p> <p><b>Hinweis:</b> <b>Sofern in der Arbeitsstätte noch Vorgängerversionen der Rettungs- und Brandschutzzeichen verwendet werden, sollen diese auch im Flucht- und Rettungsplan verwendet werden. Wenn in der Arbeitsstätte die nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gültigen Sicherheitszeichen zur Anwendung kommen, ist auch der Flucht- und Rettungsplan entsprechend anzupassen.</b></p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(3) Die Flucht- und Rettungspläne müssen graphische Darstellungen enthalten über</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- den Gebäudegrundriss oder Teile davon</li><li>- den Verlauf der Fluchtwege</li><li>- die Lage der Erste-Hilfe-Einrichtungen</li><li>- die Lage der Brandschutzeinrichtungen</li><li>- die Lage der Sammelstellen</li><li>- den Standort des Betrachters.</li></ul> <p>(4) Regeln für das Verhalten im Brandfall und das Verhalten bei Unfällen sind eindeutig und in kurzer, prägnanter Form und in hinreichender Schriftgröße in jeden Flucht- und Rettungsplan zu integrieren. Die Inhalte der Verhaltensregeln sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.</p> <p>(5) Die Flucht- und Rettungspläne sind in den Bereichen der Arbeitsstätte in ausreichender Zahl an geeigneten Stellen auszuhängen, in denen sie nach Punkt 9 (1) zu erstellen sind. Geeignete Stellen sind beispielsweise zentrale Bereiche in Fluchtwegen, an denen sich häufiger Personen aufhalten (z. B. vor Aufzugsanlagen, in Pausenräumen, in Eingangsbereichen, vor Zugängen zu Treppen, an Kreuzungspunkten von Verkehrswegen).</p> <p>Sie müssen auf den jeweiligen Standort des Betrachters bezogen lagerichtig dargestellt werden.</p> <p>Ist am Ort des Aushangs des Flucht- und Rettungsplans eine Sicherheitsbeleuchtung nach Punkt 8 erforderlich, muss die Nutzbarkeit des Flucht- und Rettungsplans auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung gewährleistet sein (z. B. durch eine entsprechende Anordnung der Sicherheitsbeleuchtung oder durch Verwendung von nachleuchtenden Materialien).</p> <p>(6) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über den Inhalt der Flucht- und Rettungspläne, sowie über das Verhalten im Gefahrenfall</p>	<p>(3) Flucht- und Rettungspläne sind in den Bereichen der Arbeitsstätte, für die sie nach Abschnitt 10 Absatz 1 zu erstellen sind, an geeigneten Stellen auszuhängen. Geeignete Stellen sind beispielsweise Bereiche in Fluchtwegen, an denen sich häufiger Personen aufhalten z. B. vor Aufzugsanlagen, in Eingangsbereichen, vor Zugängen zu Treppen, an Kreuzungspunkten von Verkehrswegen.</p> <p>Flucht- und Rettungspläne müssen – bezogen auf den Standort des Betrachters – lagerichtig angebracht werden.</p>	<p>9 (3) und (4) wurden fachlich aktualisiert in ASR A1.3 verschoben</p> <p>9 (6) wurde in 11 (1) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>regelmäßig in verständlicher Form vorzugsweise mindestens einmal jährlich im Rahmen einer Begehung der Fluchtwege zu informieren.</p> <p>(7) Auf der Grundlage der Flucht- und Rettungspläne sind Räumungsübungen durchzuführen.</p> <p>Anhand der Übungen soll mindestens überprüft werden, ob</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Alarmierung zu jeder Zeit unverzüglich ausgelöst werden kann,</li><li>- die Alarmierung alle Personen erreicht, die sich im Gebäude aufhalten,</li><li>- sich alle Personen, die sich im Gebäude aufhalten, über die Bedeutung der jeweiligen Alarmierung im Klaren sind,</li><li>- die Fluchtwege schnell und sicher benutzt werden können.</li></ul> <p>Zur Festlegung der Häufigkeit und des Umfangs der Räumungsübungen sowie zu deren Durchführung sind auch Anforderungen anderer Rechtsvorschriften (z. B. Bauordnungsrecht, Gefahrstoffrecht, Immissionsschutzrecht) zu berücksichtigen.</p> <p>(9) Der Flucht- und Rettungsplan ist mit entsprechenden Plänen nach anderen Rechtsvorschriften, z. B. den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen nach § 10 der Störfallverordnung, abzustimmen oder mit diesen zu verbinden.</p> <p>(8) Für Arbeitsstätten, in denen gemäß der Gefährdungsbeurteilung besondere Gefährdungen auftreten können oder aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der Nutzungsart mit komplizierten Bedingungen im Gefahrenfall zu rechnen ist, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten zu prüfen, ob zusätzliche Anforderungen nach § 10 Arbeitsschutzgesetz erforderlich sind, z. B. die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne oder die Erstellung von Brandschutzordnungen oder Evakuierungsplänen.</p>	<p>(4) Flucht- und Rettungspläne sind mit entsprechenden Plänen nach anderen Rechtsvorschriften, z. B. den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen nach § 10 der 12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), abzustimmen oder mit diesen zu verbinden.</p> <p><b>Hinweis:</b> <i>Für Arbeitsstätten, in denen gemäß der Gefährdungsbeurteilung besondere Gefährdungen auftreten können oder aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der Nutzungsart mit komplizierten Bedingungen im Gefahrenfall zu rechnen ist, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten zu prüfen, ob zusätzliche Anforderungen nach § 10 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) erforderlich sind, z. B. die Aufstellung betrieblicher Alarm- und</i></p>	<p>9 (7) wurde in 11 (2) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	Gefahrenabwehrpläne oder die Erstellung von Brandschutzordnungen oder Evakuierungsplänen.	
	<p><b>11 Unterweisung und Übung zur Evakuierung</b></p> <p>(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über den Verlauf der Fluchtwege, über die bei Nutzung der Fluchtwege und Notausgänge erforderlichen Maßnahmen und die Kennzeichnung sowie über das Verhalten im Gefahrenfall regelmäßig zu unterweisen. Die Unterweisung muss mindestens jährlich erfolgen. Ein nach Abschnitt 10 Absatz 1 notwendiger Flucht- und Rettungsplan ist in die Unterweisung einzubeziehen. Die Unterweisung soll durch eine Begehung der Fluchtwege unterstützt werden.</p> <p>(2) Ist für eine Arbeitsstätte die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes erforderlich, sind in regelmäßigen Abständen Evakuierungsübungen durchzuführen.</p> <p>Anhand der Übungen soll mindestens überprüft werden, ob:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Alarmierung zu jeder Zeit unverzüglich ausgelöst werden kann,</li> <li>2. die Alarmierung die anwesenden Personen erreicht,</li> <li>3. sich die anwesenden Personen, über die Bedeutung der jeweiligen Alarmierung im Klaren sind und danach handeln,</li> <li>4. die Fluchtwege schnell und sicher benutzt werden können und</li> <li>5. die zu evakuierenden Bereiche frei von Personen sind.</li> </ol> <p><i>Hinweise:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In der Praxis hat sich bewährt, die Evakuierungsübungen in Abständen von 2 bis 5 Jahren zu wiederholen. Zur Festlegung der Häufigkeit und des Umfangs der Evakuierungsübungen sowie zu deren Durchführung sind auch Anforderungen anderer Rechtsvorschriften (z. B. Bauordnungsrecht, Gefahrstoffrecht, Immissionsschutzrecht) zu berücksichtigen.</li> </ol>	<p>11 (1) wurde aus 9 (6) verschoben</p> <p>11 (2) wurde aus 9 (7) verschoben</p>

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>2. Auch in Arbeitsstätten, in denen die Erstellung eines Flucht- und Rettungsplanes nicht erforderlich ist, kann eine Evakuierungsübung sinnvoll sein, um zu überprüfen, ob die unter den Nummern 1 bis 5 genannten Kriterien erfüllt werden können.</p> <p>(3) Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Evakuierung übernehmen, hat der Arbeitgeber betriebsspezifisch zu unterweisen. Die Unterweisung muss mindestens jährlich erfolgen.</p>	
<p><b>10 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen</b></p> <p>(1) Auf Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, haben sich diese Arbeitgeber bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gestaltung von Fluchtwegen abzustimmen. Die Hinweise des nach Baustellenverordnung bestellten Koordinators sind dabei zu berücksichtigen.</p> <p>(2) Die Anforderungen in den <b>Punkten 5</b> und <b>6</b> dieser ASR sind aufgrund der örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten auf Baustellen nicht durchgehend anwendbar. In diesen Fällen sind in Abhängigkeit von der höchstmöglichen Anzahl der anwesenden Personen, die im <b>Bedarfsfall</b> den Fluchtweg benutzen, die Anordnung, die Abmessungen und die Ausführung der Fluchtwege im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und an den Baufortschritt anzupassen. Fluchtwege können auch über temporäre Verkehrswege führen, z. B. Treppentürme, Gerüste oder Anlegeleitern.</p> <p>(3) Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder unübersichtlich ist, müssen nach <b>Punkt 7</b> gekennzeichnet sein. Auch in diesen Fällen ist ein Flucht- und Rettungsplan nach <b>Punkt 9</b> erforderlich.</p> <p>(4) Die Kennzeichnung nach <b>Punkt 7</b> hat zum frühest möglichen Zeitpunkt, <b>spätestens nach Fertigstellung einzelner Bauabschnitte</b> zu erfolgen.</p>	<p><b>12 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen</b></p> <p>(1) Auf Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, haben sich diese Arbeitgeber bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gestaltung von Fluchtwegen abzustimmen. Die Hinweise des nach Baustellenverordnung bestellten Koordinators sind dabei zu berücksichtigen.</p> <p>(2) Die Anforderungen in den <b>Abschnitten 5, 6</b> und <b>7</b> dieser ASR sind aufgrund der örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten auf Baustellen nicht durchgehend anwendbar. In diesen Fällen sind in Abhängigkeit von der höchstmöglichen Anzahl der anwesenden Personen, die im <b>Gefahrenfall</b> den Fluchtweg benutzen, die Anordnung, die Abmessungen und die Ausführung der Fluchtwege im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und an den Baufortschritt anzupassen. Fluchtwege können auch über temporäre Verkehrswege führen, z. B. Treppentürme, Gerüste oder Anlegeleitern.</p> <p>(3) Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder unübersichtlich ist, müssen nach <b>Abschnitt 8</b> gekennzeichnet sein. Auch in diesen Fällen ist ein Flucht- und Rettungsplan nach <b>Abschnitt 10</b> erforderlich.</p> <p>(4) Die Kennzeichnung nach <b>Abschnitt 8</b> hat zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen.</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
<p>(5) Der Flucht- und Rettungsplan kann mit Baustelleneinrichtungsplänen oder Baustellenordnungen verbunden und abweichend von <b>Punkt 9 (5)</b> an einer zentralen Stelle, z. B. dem sogenannten „Schwarzen Brett“, witterungsgeschützt ausgehängt sein. Insbesondere bei großen und komplexen bzw. unübersichtlichen Baustellen kann es erforderlich werden, orts-, geschoss- oder abschnittsbezogene Flucht- und Rettungspläne an anderen geeigneten Stellen auszuhängen.</p> <p>(6) Abweichend von <b>Punkt 9 (6)</b> hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit der Baustellensituation über Veränderungen der Fluchtwege unverzüglich zu informieren.</p> <p>(7) Beispiele für Baustellen mit besonderen Gefährdungen <b>nach Punkt 9 (8)</b> sind:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tunnelbau,</li><li>- Arbeiten in Druckluft und Caissonbau,</li><li>- Turm- und Schornsteinbau.</li></ul> <p><b>Regelungen aus der aufgelösten ASR A3.4/7, Stand 2017</b></p> <p><b>7 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen</b></p> <p><b>(1) Eine Sicherheitsbeleuchtung auf Baustellen ist nicht erforderlich</b>, wenn durch das einfallende Tageslicht die <b>Mindestbeleuchtungsstärke von 1 lx gegeben ist und die Beschäftigten ihre Arbeitsstätte gefahrlos verlassen können.</b></p> <p>Dieses ist z. B. auch gegeben auf folgenden Baustellen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gebäude mit einem Kellergeschoss, in welches während der Arbeitszeit Tageslicht einfällt.</li></ul>	<p>(5) Der Flucht- und Rettungsplan kann mit Baustelleneinrichtungsplänen oder Baustellenordnungen verbunden und abweichend von <b>Abschnitt 10 Absatz 3</b> an einer zentralen Stelle, z. B. dem sogenannten „Schwarzen Brett“, witterungsgeschützt ausgehängt sein. Insbesondere bei großen und komplexen bzw. unübersichtlichen Baustellen kann es erforderlich werden, orts-, geschoss- oder abschnittsbezogene Flucht- und Rettungspläne an anderen geeigneten Stellen auszuhängen.</p> <p>(6) Abweichend von <b>Abschnitt 11 Absatz 1</b> hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit der Baustellensituation über Veränderungen der Fluchtwege unverzüglich zu informieren.</p> <p>(7) Beispiele für Baustellen mit besonderen Gefährdungen <b>gemäß Hinweis in Abschnitt 10 nach Absatz 4</b> sind:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tunnelbau,</li><li>2. Arbeiten in Druckluft und Caissonbau <b>und</b></li><li>3. Turm- und Schornsteinbau.</li></ol> <p><b>(8) Auf Baustellen ist eine Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege erforderlich</b>, wenn während der Arbeitszeit durch das einfallende Tageslicht ein Mindestwert der <b>Beleuchtungsstärke von 1 lx für die Fluchtwege nicht gegeben ist, z. B.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. in Bereichen ohne Tageslicht, z. B. in innenliegenden Räumen und Gebäudeabschnitten ohne Lichtschächte und Maueröffnungen, in Räumen unter Geländeoberfläche, in Tunneln und Schächten, oder</li><li>2. jahreszeitlich bedingt.</li></ol> <p>Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass die <b>Beleuchtungsstärke von 1 lx für die Nutzung des Fluchtwegs nicht ausreichend ist, damit die Beschäftigten einen Gefahrenbereich sicher</b></p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>verlassen können, muss die Beleuchtungsstärke entsprechend erhöht werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Zu Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung für Tätigkeiten, Arbeitsplätze, Arbeitsräume und Bereiche in Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäftigten gefährdet werden kann, siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“, Abschnitte 7,8.4 und 9.</p> <p>(9) Abweichend von Abschnitt 9.1 Absatz 1 kann bei Arbeiten auf Baustellen auf den Nachweis der Gleichmäßigkeit verzichtet werden.</p> <p>(10) Auf die Begrenzung der Blendung ist zu achten.</p>	
	<p><b>Literaturhinweise</b></p> <p><b>Technische Regeln für Gefahrstoffe</b></p> <p>TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern</p> <p>TRGS 800 Brandschutzmaßnahmen</p> <p><b>Informationen der Unfallversicherungsträger</b></p> <p>DGUV Information 205-033 Alarmierung und Evakuierung 10/2019</p> <p>DGUV Information 208-010 Verschlüsse für Türen von Notausgängen 09/2011</p> <p>DGUV Information 208-026 Sicherheit von kraftbetätigten Karusselltüren 03/2019</p> <p>DGUV Information 208-044 Automatische Tore im Fluchtweg 12/2014</p> <p><b>Normen</b></p> <p>DIN EN 1838: 2019-11 Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Deutsche Fassung EN 1838:2013</p>	

ASR A2.3 (Ausgabe August 2007, zuletzt geändert Januar 2017) und ASR A3.4/7 (Ausgabe Mai 2009, zuletzt geändert Juli 2017)	ASR A2.3 (Ausgabe März 2022)	Bemerkungen
	<p>DIN EN 1838 Beiblatt 1:2018-11 Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Beiblatt 1: Erläuterungen und Anwendungshinweise</p> <p>DIN ISO 16069:2019-04 Graphische Symbole – Sicherheitszeichen - Sicherheitsleitsysteme (ISO 16069:2017)</p> <p>DIN ISO 23601:2021-11 Sicherheitskennzeichnung -Flucht- und Rettungspläne (ISO 23601:2020)</p> <p>DIN 4844-1:2012-06 Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen</p> <p>DIN/TR 4844-4:2020-07 Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung</p> <p>DIN 67510-1:2020-05 Langnachleuchtende Pigmente und Produkte – Teil 1: Messung und Kennzeichnung beim Hersteller</p> <p>DIN EN 50172, VDE 0108-100 (2005-01-00) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Deutsche Fassung EN 50172:2004</p> <p>DIN EN 60598-2-22, VDE 0711-2-22 (2020-12-00) Leuchten - Teil 2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung</p>	